

Ingenieurbüro Eva Jenennchen

JERA

Jenennchen - Energie : Regenerative / Alternative

Ertragsgutachten

PV-Kraftwerk Grieben

Dachanlage

Auftraggeber:

MABI GmbH

Jörg Fahrenhorst

Eilveser Hauptstraße 56

31535 Neustadt

Ilmenau, 26.04.18

Version Nr.: 1.1

Gutachtennummer: EG-K097-18010-V11

Auftragnehmer:

Ingenieurbüro JERA

Pfaffenholz 11

98693 Ilmenau

E. Jenennchen
Dipl.-Ing. Eva Jenennchen
(Bearbeiter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Zusammenfassung der Ergebnisse	3
2. Beauftragung.....	4
3. Technische Auslegung der Photovoltaikanlage	5
3.1. Anlagentechnik	5
3.2. Beschreibung und Bewertung der Anlage.....	6
3.3. Plausibilitätskontrolle der Verschaltung.....	7
3.4. Aufstellung PV-Generator	7
4. Rahmenbedingungen zur Ertragssimulation	10
4.1. Simulationsprogramm.....	10
4.2. Randbedingungen / Parameter für die Berechnung	10
4.3. Wetterdaten am Standort.....	15
5. Simulationsergebnisse	18
5.1. Referenzrechnung mit PVSyst 5.74	18
5.2. Vergleichsrechnung mit greenius 3.6.....	19
5.3. Bewertung der Ergebnisse/ Unsicherheitsanalyse	20
5.4. Langzeitverhalten	21
6. Gewährleistung	21
7. Abkürzungsverzeichnis.....	22
7.1. Begrifflichkeiten	22
7.2. Einheiten	22
8. Tabellenverzeichnis.....	23
9. Abbildungsverzeichnis	23
10. Anhang: Simulationsprotokolle, Berechnungsgrundlagen.....	23

1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Der folgende Überblick stellt die Ergebnisse der Ertragssimulation für die PV-Anlage dar.

Installierte PV-Nennleistung: **588,60 kWp**
(Nach Datenblattangabe)

Jährlich eingespeiste Energie: **528,54 MWh**
(auf Mittelspannungsebene)

Spezifischer Jahresertrag: **898 $\frac{kWh}{kWp \cdot a}$**
(Jährlich eingespeiste Energie / PV-Nennleistung)

Performance Ratio: **87,0 %**

Ertragssimulation									
PV-Anlage Grieben Dachanlage	$\alpha / ^\circ$	$\beta / ^\circ$	* $E_{G,hor} /$ kWh/m ² a	** $E_{G,gen} /$ kWh/m ² a	$F_A /$ %	$P_{inst} /$ kWp	$E_{out} /$ MWh/a	$E_{spez} /$ kWh/kWp*a	PR / %
1-Süd	-29	15	1.038	1.138	9,6	98,28	97,78	995	87,4
1-Nord	151	15	1.038	905	-12,8	96,39	75,04	778	86,0
2-Süd	-28	15	1.038	1.139	9,7	48,60	48,45	997	87,5
2-Nord	152	15	1.038	903	-13,0	28,62	22,34	780	86,4
3-Süd	-29	15	1.038	1.138	9,6	64,80	64,63	997	87,6
3-Nord	151	15	1.038	905	-12,8	63,45	49,52	780	86,2
4	66	15	1.038	1.079	3,9	22,68	21,31	940	87,1
5-Süd	-29	15	1.038	1.138	9,6	92,07	91,90	998	87,7
5-Nord	151	15	1.038	905	-12,8	73,71	57,59	781	86,3
Gesamt			1.038	1.032	-0,6	588,60	528,54	898	87,0
Anlage: <u>Anlagentyp:</u> Dachanlage dachparallel <u>verwendetes Verschattungsmodell:</u> Sicherheitsabschlag 0,6 % nach Simulation PVSOL Simulation * <u>verwendete Strahlungsdaten:</u> Durchschnitt aller recherchierten Daten ** <u>Einstrahlungsmodell:</u> nach Perez									

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse

α	Abweichung von Süd – negatives Vorzeichen: Ostabweichung
β	Modulneigungswinkel
$E_{G,hor}$	Globalstrahlung, horizontal
$E_{G,gen.}$	Globalstrahlung auf die geneigte Ebene
F_A	Einstrahlungsgewinn $E_{G,gen}$ zu $E_{G,hor}$
$P_{inst.}$	installierte Leistung unter STC-Bedingungen nach Datenblatt
E_{out}	Jahresertrag PV-Anlage auf Mittelspannungsebene
PR	Performance Ratio
$E_{spez.}$	spezifischer Jahresertrag PV-Anlage

2. Beauftragung




Abbildung 1: Satellitenbild des Anlagenstandortes

Quelle: Google Earth

Auftragsdatum:	11.04.2018
Auftraggeber:	MABI GmbH
Anlagengröße:	588,60 kWp
Anlagentyp:	Dachanlage
Standort:	Grieben (52°27' nördliche Breite; 11°57' östliche Länge; 38 ü. NN.)
Wechselrichter:	<u>Hersteller:</u> Huawei <u>Wechselrichtertyp:</u> SUN2000 20 /33 / 36 KTL
Module 1:	<u>Hersteller</u> JA Solar, <u>Modultyp</u> JAP6(K)-60/270/4BB 270 Wp

Tabelle 2: Beauftragung

Dieses Gutachten umfasst 23 Seiten und 53 Seiten Anhang, unvollständige oder im Zusammenhang sinnesentstellende Veröffentlichungen oder Weitergabe der Ergebnisse darf nicht erfolgen.

3. Technische Auslegung der Photovoltaikanlage

3.1. Anlagentechnik

Modulhersteller:	JA SOLAR
Modultyp:	JAP6(K)-60/270/4BB
Zellentechnologie:	<i>Polykristallines Silizium</i>
Nennleistung Modul::	270 Wp
Nennleistung PV- Anlage:	<u>Gesamt:</u> 588,60 kWp
Stückzahl Module	2.180
Zertifizierungen:	IEC 61215, IEC 61730, TÜV Schutzklasse II
Leistungsgarantie:	Linear 80 % auf 25 Jahre Mindestleistung
Produktgarantie:	12 Jahre
Leistungstoleranz: <i>Laut Datenblatt</i>	+ 5 Wp (rein positiv)
Modulmaße (L x B x H)	1650 x 991 x 35 mm

Tabelle 3: Zusammenfassung Anlagentechnik Modul

Hersteller:	Huawei
Wechselrichter:	SUN2000 20 / 33 / 36 KTL
AC-Nenn-Leistung:	20,0 / 30,0 / 36,0
Europäischer Wirkungsgrad:	98,3 / 98,4 / 98,6 %
Anzahl:	5 / 6 / 5

Tabelle 4: Zusammenfassung Anlagentechnik Wechselrichter

3.2. Beschreibung und Bewertung der Anlage

Photovoltaikmodul

Die gewählten Solarmodule enthalten je 60 polykristalline Solarzellen. Der *Aufbau der Module* entspricht dem bewährten Standard eines in Aluminium gerahmten Laminats aus hochtransparentem Solar-Sicherheitsglas, EVA-Folie mit eingebettetem Zellverbund und rückseitiger Tedlarfolie.

Für die untersuchte PV-Anlage kommen Module der *Leistungsklasse* 270 Wp mit den Bezeichnungen JAP6(K)-60/270/4BB zum Einsatz.

Für die mögliche **Abweichung der Modul-Nennleistung** wird vom Hersteller eine rein positive Toleranzspanne von bis zu 5 Wp angegeben. *Der Hersteller gibt auf die Module* eine lineare **Leistungsgarantie von 80% auf 25 Jahre**. Für Material- und Verarbeitungsfehler besteht eine stark erweiterte **Produktgarantie** von 12 Jahren.

Die Module besitzen folgende **Zertifizierungen**: IEC 61215, IEC 61730, TÜV Schutzklasse II für Systemspannungen bis 1.000 V.

Für das Gutachten wird davon ausgegangen, dass die Module eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren erreichen.

Wechselrichter

Die eingesetzten Wechselrichter Huawei Sun2000 weisen einen hohen Wirkungsgrad auf und befinden sich technologisch auf dem aktuellen Stand.

Die Geräte erzeugen ausgangsseitig 230 / 400 V auf drei Phasen. Der Wechselrichter lässt sich unproblematisch mit vielfältigen Möglichkeiten zur Datenaufzeichnung und Fernüberwachung z.B. über das Internet ausstatten, so dass eventuelle Störungen kurzfristig erkannt werden können.

Transformator, Energiemessung

Der erzeugte Solarstrom des PV-Kraftwerks wird über einen Transformator auf die Mittelspannungsebene von 20 kV gebracht.

3.3. Plausibilitätskontrolle der Verschaltung

Bei der Beschaltung ist am Anlagenstandort nur selten mit überlastungsbedingten Abregelungen der Wechselrichter zu rechnen. Daraus folgende Minderungen des Jahresertrags wurden simuliert und sind mit ca. 0,2 % im Simulationsergebnis enthalten.

Die Spannungen der Modulstrings bei Betriebstemperatur liegen innerhalb der MPP-Spannungsbereiche der Wechselrichter.

Die maximale Leerlaufspannung der Strings bei -10°C liegt innerhalb der maximal zulässigen Eingangsspannungen der Wechselrichter.

Die Plausibilität wurde mit Hilfe der Software PVSyst überprüft.

3.4. Aufstellung PV-Generator

3.4.1 Allgemeine Vorbemerkung zu Verschattungseinflüssen

Durch ein Hindernis können generell zwei Abschattungsarten verursacht werden. Die Abschattung des direkt eingestrahnten Sonnenlichtes, welche klar abgegrenzte Schattenfiguren verursacht, ist gemeinhin bekannt. Weiterhin wird durch das Hindernis aber auch immer ein Teil des sichtbaren Himmelsraumes verdeckt. Dies ist gleichbedeutend mit einer teilweisen Abschattung der für die Stromproduktion einer PV-Anlage ebenfalls wirksamen diffusen Himmelsstrahlung. Während die Abschattung des direkten Sonnenlichts nur bei Sonnenschein auftritt und das Ausmaß des Schattenwurfs vom Sonnenstand abhängt, ist die diffuse Abschattung ganzjährig wirksam.

3.4.2 Situation am Anlagenstandort



Abbildung 2: Modulbelegungsplan

In den vom Kunden zur Verfügung gestellten PVSOL Berichten ist die Verschattung des PVGenerators berücksichtigt. Die Verschattungssimulation berechnet 0,6 % Verluste durch Verschattungen. Nach Beurteilung des Gutachters entspricht dieser Verlustansatz den Erwartungen.

3.4.3 Verschattungsanalyse

Die PV-Anlage Grieben wird in dem gleichnamigen Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt errichtet. Die Gegebenheiten vor Ort wurden durch den Gutachter anhand der eingereichten Unterlagen untersucht.

Die PVA befindet sich auf Dächern eines Landwirtschaftsbetriebes.

Der Verlustansatz durch Verschattungen beträgt 0,6%. Dieser wurde mit der Software PVSOL berechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass während der gesamten Anlagenlaufzeit keine Nahverschattungen des PV-Generators durch die Errichtung baulicher Objekte, Wachstum von Bäumen oder Sträuchern o.ä. entstehen.

Die Horizontlinie am Anlagenstandort ist flach, so dass hierdurch keine ertragsmindernden Einstrahlungsverluste auftreten.




Abbildung 3: Horizontlinie Richtung Ost; Quelle: Google Earth




Abbildung 4: Horizontlinie Richtung Süd; Quelle: Google Earth




Abbildung 5: Horizontlinie Richtung West; Quelle: Google Earth

4. Rahmenbedingungen zur Ertragssimulation

4.1. Simulationsprogramm

Die Ertragssimulation wurde mit dem anerkannten Computerprogramm PVSyst 5.74 zur Ertragsberechnung von Photovoltaikanlagen durchgeführt, welches an der Universität in Genf entwickelt wurde. Eine Kontrollrechnung erfolgte mit dem an der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Berlin entwickelten Simulationsprogramm greenius 3.6. Weiterhin wurden die im Anhang angegebenen technischen Daten der Wechselrichter sowie die Generatöraufstellung gemäß den vom Anlagenplaner übersendeten Unterlagen berücksichtigt.

4.2. Randbedingungen / Parameter für die Berechnung

Parameter	Ansatz in %
Mismatchverluste:	-1,0%
Leistungsabweichung der Module :	+1,0%
Spannungsabfälle in der DC-Verkabelung:	-1,0 %
Verschmutzung	-1,5 %
Horizont und Nahverschattung:	- 0,6 %
AC-Kabel- und Trafoverluste:	-1,0 %
Albedo:	20 %

Tabelle 5: Parameter für die Ertragsberechnung

Die in PVSyst manuell einstellbaren Parameter zur Spezifizierung der Ertragsverluste/-gewinne wurden für die Simulationsrechnung nach Tabelle 5 festgelegt. Über die hier angegebenen Werte hinaus werden von dem Programm zahlreiche weitere Betriebsverluste berechnet, die im Ergebnisprotokoll als Ganzjahres-Verlustdiagramm aufgeführt sind (siehe Anhang).

- **Mismatchingverluste:**

Korrekturfaktor:

-1,0%

Da Modulstrings in der Regel in Reihe verschaltet werden, addieren sich die Spannungen. Der Strom im String richtet sich entsprechend nach dem Modul mit dem geringsten Strom, wenn man zunächst davon ausgeht, dass keine Bypassdiode verbaut ist. Die tatsächlich erreichte Generatorleistung ist somit geringer als die Summe der Nennleistungen der Module, die sich ergebende Differenz wird als **Missmatchverlust** bezeichnet.

Die Höhe des Missmatchverlustes ist bei Reihenschaltung maßgeblich von den Modulströmen, bei Parallelschaltung von den Modulspannungen abhängig. Es ist daher sinnvoll, Module nach ihrem Strom im MPP zu sortieren, bevor sie zu Strings verschaltet werden. Bei der Parallelschaltung von Strings sollten wiederum möglichst Strings mit gleicher Stringspannung zusammengeschaltet werden. Geht man davon aus, dass reale Modulparameter je nach Hersteller um etwa 10 Prozent von den Datenblattangaben abweichen, würde der Missmatchverlust im schlimmsten Falle ebenfalls 10 Prozent betragen. In der Regel betragen die Verluste zwischen 1 % und 3 %. Der Verlust wurde mit einem niedrigen Ansatz festgelegt, da die Module nach Strömen vorsortiert vom Hersteller geliefert werden.

- **Leistungsabweichung der Module von den Herstellerangaben:**

Korrekturfaktor:

+1,0%

Bei der Herstellung der Module kommt es produktionsbedingt zu unterschiedlichen Leistungen bei Modulen des gleichen Typs. Nach Fertigstellung der Module werden diese vermessen (Flashlisten). An Hand der Vermessung werden die Module nach ihren Leistungen sortiert und in die entsprechenden Leistungsklassen eingestuft. Einige Hersteller sortieren ihre Module ab Mindestleistung. Die auf der PV-Anlage verwendeten Module weisen nach Datenblattangaben eine rein positive Leistungstoleranz von 0 bis +5Wp auf. Der Erwartungswert der Abweichung liegt nach realistischer Einschätzung des Gutachters also bei +1,0 %. Somit ist der Verlustansatz bei -1,0 %.

- **Spannungsabfälle in der Verkabelung**

Korrekturfaktor:

-1,0 %

$$P_{Verl} = \Delta U_{Leiter} \cdot I = R_{Leiter} \cdot I^2 = \frac{\rho \cdot l \cdot I^2}{A_{Cu}}$$

Des Weiteren sind die ohmschen Verluste zu berücksichtigen. Der spezifische elektrische Widerstand eines Kupferleiters beträgt $0,0172 \, \Omega mm^2/m$ bei $20^\circ C$ Umgebungstemperatur. Da der Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt und die Betriebstemperatur bei Photovoltaikanlagen zum Teil über $70^\circ C$ erreichen kann, ergibt sich unter Annahme einer durchschnittlichen Leitertemperatur von $50^\circ C$ über den Temperaturbeiwert ein spezifischer Widerstand von $0,0193 \, \Omega mm^2/m$. Die Höhe des ohmschen Verlustes ist laut obiger Formel außerdem vom Strom abhängig. Eine schaltungsbezogene Berechnung des Verlustes erfolgt nach Angabe von Kabellänge, Querschnitt und Widerstand. Für die untersuchte PV-Anlage wurde ein für dieses Verschaltungskonzept üblicher Verlustansatz gewählt.

- **Verschmutzung:**

Korrekturfaktor:

-1,5 %

Schmutzablagerungen, zum Beispiel durch Staub, Ruß und Pollen beeinträchtigen die Leistung des Generators. Der Umfang der Generatorverschmutzung wird dabei von mehreren Faktoren bestimmt. Neben klimatischen Einflüssen, wie der Niederschlagsintensität und Häufigkeit, spielt die Luftverschmutzung und Staubbelastung in der unmittelbaren Anlagenumgebung - zum Beispiel durch Industrieanlagen oder Viehzucht - eine entscheidende Rolle. Die Oberflächenbeschaffenheit des Modulglases ist ein weiterer Einflussfaktor für die Bestimmung der Verschmutzungsverluste. In der maßgeblichen Fachliteratur (z.B. Volker Quaschnig, *Regenerative Energiesysteme*, 5. Auflage, München, Carl Hanser Verlag, 2007) wird von Verlusten in Höhe von 2 bis 10 Prozent im deutschen Raum bei 30° Aufständigung ausgegangen, während führende Anlagenerrichter wie die SolarWorld AG bereits ab 15° Modulneigung von einer ausreichenden Selbstreinigung sprechen. Quaschnig geht weiterhin von einem starken Anstieg der Verluste bei Verringerung der Modulneigung aus. Eigene Untersuchungen über einen Zeitraum von zwei Monaten am Standort Ilmenau haben gezeigt (Juli, August, September 2009), dass die Verschmutzungsverluste bei einem um 4° geneigten Modul durchschnittlich 1,2 Prozent und bei einem um 31° aufgeständerten Modul 0,43 Prozent

betrogen. Auch wenn diese Messungen auf Grund von Toleranzen der Messgeräte und der kurzen Beobachtungsperiode unsicher sind, zeigen sie dennoch, dass Quaschnings Annahmen sehr restriktiv sind. Eine allgemeingültige und stichhaltige Aussage über das Ausmaß der Verschmutzungseffekte lässt sich auf Grund der vielen Einflussfaktoren bislang nicht treffen. Aufgrund der Einschätzungen bezüglich der Rahmenbedingungen des Anlagenstandortes wurde der Verschmutzungsverlust vom Gutachter mit oben angegebenem Wert festgelegt.

- **Verschattung:**

Korrekturfaktor:

- 0,6 %

Weitere Verluste und Ertragseinbußen entstehen durch die bereits erwähnte Abschattung der Solarstrahlung. Daher muss die Verschattungssituation am Anlagenstandort bei der Konzeption von Photovoltaikanlagen berücksichtigt werden. Es wird allgemein zwischen direkter und diffuser Abschattung unterschieden. Direkte Abschattung beschreibt die Abschattung des direkten Sonnenlichtes durch Gebäude, Bäume und andere Objekte in der unmittelbaren Nähe der Anlage, wobei eine gewisse Lichtdurchlässigkeit bei Bäumen und Sträuchern berücksichtigt wird. Bei der diffusen Abschattung wird davon ausgegangen, dass ein bestimmter Teil der Hemisphäre auf Grund des Abschattungsobjektes keinen Beitrag mehr zur diffusen Strahlung liefern kann. Unabhängig von der Verschattungssituation im unmittelbaren Umfeld, ist bei Anlagen, die aus mehreren aufgeständerten Modulreihen bestehen, zusätzlich darauf zu achten, dass die Verluste durch Reihenverschattung möglichst gering bleiben. Die Abschattungsverluste nehmen dabei mit der Erhöhung des Reihenabstandes ab, während gleichzeitig die Flächenausnutzung sinkt. In der Praxis muss daher ein sinnvolles wirtschaftliches Gleichgewicht beider Faktoren gefunden werden, dieses ist nicht zuletzt von den Strahlungsverhältnissen am jeweiligen Anlagenstandort abhängig. Der oben angenommene Verlustfaktor ist das Resultat aus der Abschätzung des Gutachters auf Grund von Erfahrungswerten und der vom Kunden übermittelten Verlustberechnung mittels der Software PVSOL.

- **AC-Kabel- und Trafoverluste:**

Korrekturfaktor:

-1,0 %

Die Energieeinspeisung der Gesamtanlage erfolgt in das Mittelspannungsnetz des Energieversorgers. Die notwendige Umspannung führt zu weiteren Ertragsverlusten, die auf die Eisen- und Kupferverluste der Mittelspannungstransformatoren zurückzuführen sind. Das Simulationsprogramm gibt die Möglichkeit diese AC-seitigen Verluste einzubeziehen. Für die Trafoverluste wurde der von PVSyst empfohlene Standardverlustansatz gewählt. Für die untersuchte PV-Anlage wurde ein für das Verschaltungskonzept üblicher AC-Kabelverlustansatz von 0,5 % (unter STC) gewählt. Der oben angegebene Wert ist das Ergebnis der in PVSyst vorgenommenen Simulation.

- **Albedo**

20 %

Ein weiterer Einflussfaktor der Einstrahlung ist das Reflexionsvermögen der Umgebung, auch Albedo genannt. Bestimmte Untergründe, wie beispielsweise Schnee oder nasser Beton, reflektieren Strahlen besser als trockener Asphalt oder Sandflächen. Diese reflektierten Strahlungsanteile erhöhen die Gesamteinstrahlung auf den Generator. Im Jahresdurchschnitt wird für eine „Standardumgebung“ in der Regel eine Albedo von 20 % angenommen. Der Strahlungsgewinn des Albedowertes ist sehr stark abhängig von der Generatorneigung und dem Standort. Bei einer Neigung von 45° ist beispielsweise am Standort Schmölln unter Berücksichtigung der Albedo mit 20 % mit einem Ertragszuwachs von ca. 2 % zu rechnen.

4.3. Wetterdaten am Standort

Für die Einbeziehung der Wetterdaten am Anlagenstandort Grieben (**Koordinaten: (52°27' nördliche Breite; 11°57' östliche Länge; 38 ü. NN.)**) wurden die Einstrahlungswerte des Standortes Birkholz (Entfernung kleiner als 9 km) aus mehreren Quellen recherchiert und miteinander verglichen:

Quelle der Strahlungsdaten	Globalstrahlung in kWh/m ² *a
DWD	1.024
Meteonorm	1.004
Satellight	1.034
PVGIS	1.091
Arithmetischer Mittelwert	1.038

Tabelle 6: Zusammenfassung Strahlungsdaten

Deutscher Wetterdienst

Der vom DWD bezogene Strahlungsdatensatz für den Standort Birkholz beinhaltet die Monatsmittelwerte für die Globalstrahlung auf die horizontale Fläche der dreißigjährigen Messperiode 1981-2010. Die Werte wurden durch Interpolation von Daten umliegender DWD-Bodenmessstationen sowie Satellitenmessdaten ermittelt.

Die anhand dieser Datenquelle ermittelte Jahressumme für die Globalstrahlung auf die horizontale Fläche beträgt 1.024 kWh/m²a.

METEONORM 6.0

METEONORM 6.0 ist ein Datenbank- und Simulationsprogramm des schweizerischen Meteotest-Instituts. In der Software sind Messdaten aus einem Netz von weltweit 7.400 Wetterstationen hinterlegt, zusätzlich stehen Satellitenmessdaten zur Verfügung. Für die Stationen in der Region des untersuchten Anlagenstandorts beträgt die Messperiode für die Strahlungsdaten 20 Jahre, Zeitraum 1981-2000. Neben den Solarstrahlungsdaten umfasst die Datenbank auch Werte zu Außentemperatur, Luftdruck, Windrichtung und -geschwindigkeit. Durch Interpolationsverfahren können aus diesen Messwerten Wetterdatensätze für jeden beliebigen weiteren Standort erzeugt werden.

METEONORM 6.0 bietet eine Importmöglichkeit für Wetterdaten anderer Quellen sowie verschiedene Berechnungsalgorithmen zur Weiterverarbeitung der Daten an. So können mit diesem Programm die Stundenwertdateien zur Ertragssimulation mit dem Programm PVSyst generiert oder reflektierte Strahlungsanteile zur Berechnung von Albedo-Werten ermittelt werden.

Der anhand dieser Datenquelle ermittelte Jahreswert für die Globalstrahlung auf die horizontale Fläche beträgt **1.004 $\frac{kWh}{m^2 \cdot a}$** .

Satel-Light

Die Europäische Strahlungsdatenbank Satel-Light umfasst Messdaten des Wettersatelliten METEOSAT des Zeitraumes 1996-2000. Die Daten liegen in einer zeitlichen Auflösung von 30 Minuten vor, daraus abgeleitet sind bspw. Monatsmittelwerte abrufbar. Die räumliche Auflösung liegt bei 5 km für die Ost-West-Ausdehnung. Für die Nord-Süd-Ausdehnung ergibt sich technisch bedingt eine variable Rasterlänge zwischen 6 km bei 34° nördlicher Breite und 16 km bei 64° nördlicher Breite.

Die Übereinstimmung der Daten im Vergleich mit Bodenmessungen ist insgesamt recht hoch, wobei sich bei direkter Einstrahlung eine höhere Genauigkeit als bei bewölktem Himmel ergibt. Vorteilhaft ist die im Vergleich zu anderen Datenquellen höhere Aktualität der Daten, dem steht allerdings nachteilig die relativ kurze Messperiode von nur fünf Jahren gegenüber.

Der anhand dieser Datenquelle ermittelte Jahreswert für die Globalstrahlung auf die horizontale Fläche beträgt **1.034 kWh/m²a**.

PVGIS

PVGIS ist ein von der Europäischen Union gefördertes interaktives Photovoltaik-Informationssystem im Internet, welches u.a. eine europäische Solarstrahlungsdatenbank beinhaltet. Die Datenbasis bilden Messwerte von Bodenstationen der Periode 1998-2010, regional erweitert durch Satellitendaten. Durch leistungsfähige Interpolationsverfahren werden daraus unter Berücksichtigung der geographischen Geländestruktur Globalstrahlungsdaten in einem Raster von 1x1 km ermittelt und zur Verfügung gestellt. Der anhand dieser Datenquelle ermittelte Jahreswert für die Globalstrahlung auf die horizontale Fläche beträgt **1.091 $\frac{kWh}{m^2 \cdot a}$** .

Für die Ertragssimulation wurde der Mittelwert aller recherchierten Strahlungsquellen vom Standort Birkholz als Referenz verwendet.

Die Globalstrahlungssumme in Modulebene kann von PVSyst mit verschiedenen Strahlungsmodellen berechnet werden. Für die hier durchgeführten Simulationsrechnungen wurde das **anisotrope Modell nach Perez und Ineichen** ausgewählt, welches bei der Berechnung des diffusen Strahlungsanteils die Aufhellung des Himmels in der Nähe des Horizontes und in der Nähe der Sonne (circumsolar) berücksichtigt. Es ergibt sich hier für den verwendeten Strahlungsdatensatz die **durchschnittliche Jahressumme** von **1.032 $\frac{kWh}{m^2 \cdot a}$** , was einem Einstrahlungsgewinn von -0,6 % gegenüber dem Wert für die horizontale Fläche entspricht (vgl. Tabelle 1)

5. Simulationsergebnisse

5.1. Referenzrechnung mit PVSyst 5.74

Installierte PV-Nennleistung: (Nach Datenblattangabe)	588,60 <i>kWp</i>
Jährlich eingespeiste Energie: (auf Mittelspannungsebene)	528,54 <i>MWh</i>
Spezifischer Jahresertrag: (Jährlich eingespeiste Energie / PV-Nennleistung)	898 $\frac{kWh}{kWp \cdot a}$
Performance Ratio:	87,0 %

Die Performance Ratio gibt das Verhältnis des ideal möglichen Energieertrags bei STC, bedingt durch Anlagenstandort, Modulwirkungsgrad und Neigungswinkel, zum tatsächlich erzielten mittelspannungsseitigen Energieertrag an. Die Performance Ratio gibt somit eine Aussage zu allen Energieverlusten innerhalb der PV-Anlage, die nicht durch den STC-Wirkungsgrad der Module bestimmt werden.

5.2. Vergleichsrechnung mit greenius 3.6

Die durchgeführte Vergleichsrechnung erfolgte mit dem Simulationsprogramm greenius 3.6. Die Rahmenbedingungen (Verlustansätze) sind identisch.

Ertragssimulation - greenius 3.0					
PV-Anlage Grieben Dachanlage	$\alpha / ^\circ$	$\beta / ^\circ$	$P_{\text{inst}} / \text{kWp}$	$E_{\text{out}} / \text{MWh/a}$	$E_{\text{spez}} / \text{kWh/kWp*a}$
Süd	-29	15	303,75	299,50	986
Nord	151	15	262,17	201,35	768
4-West	66	15	22,68	21,57	951
Gesamt			588,60	522,41	888
Anlage: <u>Anlagentyp:</u> Dachanlage dachparallel <u>verwendetes Verschattungsmodell:</u> Sicherheitsabschlag 0,6 % Simulation * <u>verwendete Strahlungsdaten:</u> Durchschnitt aller recherchierten Daten ** <u>Einstrahlungsmodell:</u> nach Perez					

Spezifischer Jahresertrag:

$$888 \frac{\text{kWh}}{\text{kWp*a}}$$

(Jährlich eingespeiste Energie mittelspannungsseitig/ PV-Nennleistung)

Abweichung zur Referenzrechnung:

-1,1 %

Unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheitsfaktoren bei der Ertragssimulation (siehe nächster Abschnitt) stimmt das Ergebnis der Vergleichsrechnung mit den oben aufgeführten Simulationsergebnissen überein.

5.3. Bewertung der Ergebnisse/ Unsicherheitsanalyse

Die für die Simulation angenommenen Randbedingungen und die Berechnungsmodelle selbst sind mit Unsicherheiten behaftet, die nach den Regeln der Fehlerrechnung zu einer Gesamtunsicherheit des Simulationsergebnisses führen.

Für die durchgeführte Ertragsrechnung wurden im Einzelnen folgende Unsicherheitsfaktoren angenommen:

- *Globalstrahlungswert auf horizontale Fläche:* $\pm 4,5 \%$
- *Umrechnung in die Modulebene:* $\pm 3,5 \%$
- *Simulationsmodell PV-Modul:* $\pm 1,5\%$
- *Simulationsmodell Wechselrichter:* $\pm 1,5 \%$
- *Reflexionsverluste:* $\pm 1,0 \%$
- *Verschmutzung:* $\pm 0,5 \%$
- *Horizont- und Nahverschattung:* $\pm 1,0 \%$
- *Mismatching:* $\pm 1,0 \%$
- *Kabel- u. Trafoverluste:* $\pm 1,5 \%$

Daraus ergibt sich eine Gesamtunsicherheit des Simulationsergebnisses in Höhe von $\pm 6,5 \%$ (einfache Standardabweichung), bzw. folgende Bandbreite für den Jahresertrag mittelspannungsseitig: $840 \dots 898 \dots 956 \frac{kWh}{kWp \cdot a}$. Bei Annahme einer Gauß'schen Normalverteilung beträgt die Unterschreitungswahrscheinlichkeit für die untere Grenze dieser Spanne 15,9 %.

Davon unabhängig können sich für das Einzeljahr entsprechend der auftretenden Witterungsverhältnisse Abweichungen vom dargestellten Ergebnis ergeben. Ausgehend von einem langjährigen Mittelwert sind Einstrahlungsabweichungen im Einzeljahr von $\pm 10 \%$ für Standorte in Deutschland absolut normal.

Für das Gutachten wird von einer ständigen Verfügbarkeit der eingesetzten Komponenten ausgegangen. Eventuelle Ertragsausfälle, bspw. durch defekte Module oder Wechselrichter wurden nicht einkalkuliert. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem Anlagenbetreiber empfohlen, dieses Risiko durch den Einsatz einer messtechnischen Anlagenüberwachung, Garantievereinbarungen mit den Herstellern und Abschluss einer geeigneten Versicherung zu minimieren. Beim Aufbau der Anlage ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Es wird empfohlen die Anlage jährlich zu reinigen.

5.4. Langzeitverhalten

Die oben angegebenen Simulationsergebnisse gelten für das erste Betriebsjahr der Anlage. Zur Beurteilung des Langzeitverhaltens kann eine jährliche Minderung der PV-Modulleistung im Anlagenbetrieb in Höhe von 0,25...0,4 % pro Jahr als realistischer Wert angesetzt werden.

6. Gewährleistung

Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Verwendung der zugearbeiteten technischen Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der geplante Anlagenaufbau wurde vom Gutachter einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die für die Ertragsrechnungen verwendeten Hilfsmittel befinden sich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. Dennoch können Irrtümer oder Abweichungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hierfür wird von uns ausdrücklich keine Haftung übernommen. Gewährleistungen jeder Art sind ausgeschlossen.

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in dem vorliegenden Gutachten die Statik in keiner Weise betrachtet wurde. Eine Prüfung ist gegebenenfalls von einem Statikprüfer durchzuführen.

Dieses Gutachten umfasst 23 Seiten und 53 Seiten Anhang, unvollständige oder im Zusammenhang sinnesentstellende Veröffentlichungen oder Weitergabe der Ergebnisse darf nicht erfolgen.

7. Abkürzungsverzeichnis

7.1. Begrifflichkeiten

AC	<i>alternating current</i> (Bezeichnung für Wechselstrom)
DC	<i>direct current</i> (Bezeichnung für Gleichstrom)
EVA	Ethylenvinylacetat (Schutzfolie der Solarmodule)
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Normungsorganisation für Normen im Bereich der Elektrotechnik, Sitz in Genf)
METEOSAT	<i>meteorological satellite</i> (geostationäre Wettersatelliten)
MPP	<i>maximum power point</i> (größtmögliche Leistung einer Solarzelle im Strom-Spannungsdiagramm)
STC	<i>Standard Test Conditions</i> (geltende Standardtestbedingungen für Solar-module) STC = f (Einstrahlung 1000 W/m ² ; Zelltemperatur: 25°C; Air Mass (AM)=1,5)
AM	Air Mass (Abhängigkeit des Solarstrahlungsspektrums von der Weglänge des Lichtes)

7.2. Einheiten

V	Spannung in Volt ; 1.000 V = 1 kV
Wp	maximale Leistung eines Solarmoduls in Watt peak 1.000 Wp = 1 kWp
$\frac{kWh}{m^2 \cdot a}$	Sonneneinstrahlung (Globalstrahlungswert) jährliche Kilowattstunde pro Quadratmeter
$\frac{kWh}{kWp \cdot a}$	spezifischer Ertrag jährliche Kilowattstunden pro Kilowattpeak
$\frac{MWh}{a}$	jährlich eingespeiste Energie (1.000.000 Wh/a = 1 MWh/a)
$\frac{\Omega mm^2}{m}$	spezifischer elektrischer Widerstand eines Leiters Ohm mal Quadratmillimeter pro Meter
m ü. NN.	Meter über Normalnull (Bezugsfläche für Höhen über dem Meeresspiegel)

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse.....	3
Tabelle 2: Beauftragung	4
Tabelle 3: Zusammenfassung Anlagentechnik Modul	5
Tabelle 4: Zusammenfassung Anlagentechnik Wechselrichter	5
Tabelle 5: Parameter für die Ertragsberechnung	10
Tabelle 6: Zusammenfassung Strahlungsdaten	15

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Satellitenbild des Anlagenstandortes.....	4
Abbildung 2: Modulbelegungsplan	8
Abbildung 3: Horizontlinie Richtung Ost; Quelle: Google Earth	9
Abbildung 4: Horizontlinie Richtung Süd; Quelle: Google Earth.....	9
Abbildung 5: Horizontlinie Richtung West; Quelle: Google Earth.....	9

10. Anhang: Simulationsprotokolle, Berechnungsgrundlagen

Anhang A2: Technische Datenblätter

Datenblatt 1. PV-Modul

Datenblatt 2. Wechselrichter

Anhang A3: Simulationsprotokolle - PVSyst 5.74 und Greenius 3.6 -

Anhang A4: Strahlungsdaten Birkholz und Wetterdatenquelle

Datenquelle 1. Deutscher Wetterdienst; Messperiode 1981 – 2010	
Datenquelle 2. Meteornorm 6.1; Messperiode 1981 – 2000	
Datenquelle 3. Satel-light; Messperiode 1996 – 2000	
Datenquelle 4. PVGIS; Messperiode 1998 – 2010	

JAP6(K)

-60/255-275/4BB
F 35-35

MULTIKRISTALLINES SILIZIUMMODUL




JA Solar Holdings Co., Ltd.

JA Solar ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaikprodukten, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Systeme mit Modulen von JA Solar können somit umweltschonenden Strom für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Energieversorgungsunternehmen aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Das Unternehmen wurde am 18. Mai 2005 gegründet und ist seit Februar 2007 an der NASDAQ notiert. JA Solar ist einer der weltweit größten Hersteller von Solarzellen und -Modulen. Sein Angebot an Standard- und hocheffizienten Produkten gehört zu den leistungsfähigsten und kostengünstigsten in der Branche.

Adr.: Building No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing
Tel.: +86 (10) 63611888
Fax: +86 (10) 63611999
E-Mail: sales@jasolar.com market@jasolar.com

Bessere Garantie

- 12-jährige Produktgarantie
- 25-jährige lineare Ausgangsleistungsgarantie

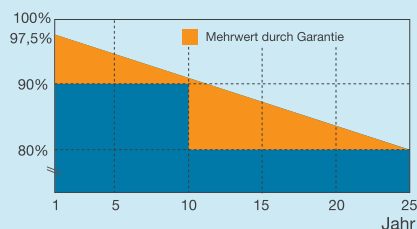

Hauptmerkmale



Höherer Wirkungsgrad und verbesserte elektrische Eigenschaften durch Zellen von JA Solar mit 4-Busbar Design



Hohe Ausgangsleistung, 16,51 % höchster Umwandlungswirkungsgrad



Für DC IEC 1000V Anwendungen konzipiert



Eine entspiegelte, schmutzabweisende Oberfläche verringert den Leistungsverlust durch Schmutz und Staub



Ausgezeichnete Leistung in Umgebung mit wenig Lichteinstrahlung



Ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit: Zertifiziert für hohe Wind- (2400Pa) und Schneelasten (5400Pa)



Hohe Salz- und Ammoniakbeständigkeit, durch TÜV NORD bescheinigt

Zuverlässige Qualität

- Positive Leistungstoleranz: 0~+5W
- Eine 100%ige doppelte EL-Kontrolle stellt sicher, dass die Module frei von Fehlern sind
- Nach Strom klassifizierte Module zur Erhöhung der Anlagenleistung
- Resistent gegen potenzialinduzierte Degradation (PID)

Umfassende Zertifizierungen

- IEC 61215, IEC 61730, UL1703, CEC registriert, MCS und CE
- ISO 9001: 2008: Qualitätsmanagementsysteme
- ISO 14001: 2004: Umweltmanagementsysteme
- BS OHSAS 18001: 2007: Arbeitsschutzmanagementsysteme
- Wir sind das erste Solarunternehmen Chinas, dass die CO2-Evaluierung von Intertek erfolgreich absolviert hat und dessen Produkte mit dem Umweltprüfzeichen ausgezeichnet wurden.





Spezifikationen vorbehaltlich technischer Änderungen und Tests.
JA Solar behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

JAP6(K)-60/255-275/4BB

F 35-35

JA SOLAR

Technische Zeichnungen

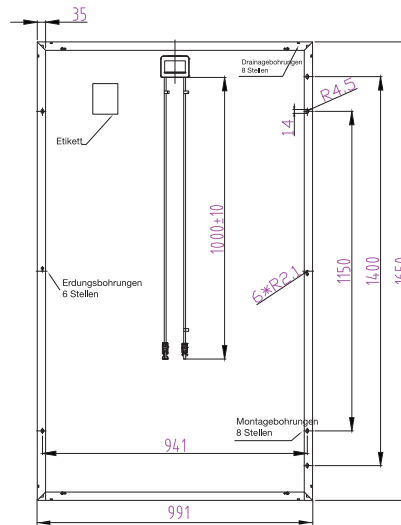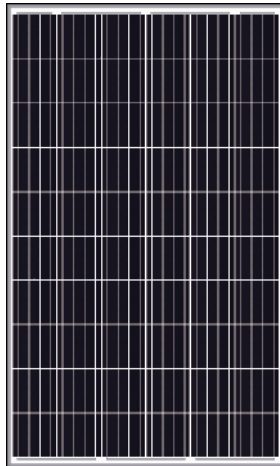

Einheiten: mm

A-A

MECHANISCHE PARAMETER

Zelle (mm)	Poly 156,75x156,75
Gewicht (kg)	18 (ca.)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1650x991x35
Kabelquerschnitt Größe (mm ²)	4
Anzahl der Zellen und Anschlüsse	60 (6x10)
Anschlussdose	IP67, 3 Dioden
Steckverbinder	MC4-kompatibel
Verpackungsangaben	30 pro Palette




BETRIEBSBEDINGUNGEN

Max. Systemspannung	DC 1000V (IEC)
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C
Rückstrombelastbarkeit	15A
Max. statische Belastung, Vorderseite (z. B. durch Schnee und Wind)	5400Pa (4,7 kg/m ²)
Max. statische Belastung, Rückseite (z. B. durch Schnee)	2400Pa (2,1 kg/m ²)
NOCT	45±2°C
Anwendungsklasse	Klasse A

ELEKTRISCHE PARAMETER

TYP	JAP6(K)-60-255/4BB	JAP6(K)-60-260/4BB	JAP6(K)-60-265/4BB	JAP6(K)-60-270/4BB	JAP6(K)-60-275/4BB
Max. Nennleistung bei STC (W)	255	260	265	270	275
Leerlaufspannung (Uoc/V)	37,51	37,74	37,95	38,17	38,38
Spannung bei Nennleistung (Umpp/V)	30,49	30,71	30,92	31,13	31,34
Kurzschlussstrom (Isc/A)	8,93	9,04	9,11	9,18	9,29
Strom bei Maximalleistung (Imp/A)	8,36	8,47	8,57	8,67	8,77
Modulwirkungsgrad [%]	15,59	15,90	16,21	16,51	16,82
Leistungstoleranz (W)	-0 ~ +5W				
Temperaturkoeffizient Isc (αIsc)	+0,058%/°C				
Temperaturkoeffizient Uoc (βUoc)	-0,330%/°C				
Temperaturkoeffizient Pmax (γPmpp)	-0,410%/°C				
STC	Einstrahlung 1000W/m ² , Zelltemperatur 25°C, Luftmasse 1,5				

I-V-KURVE

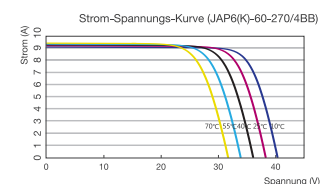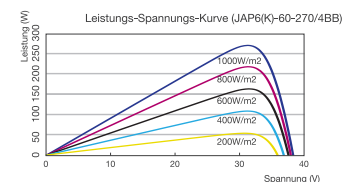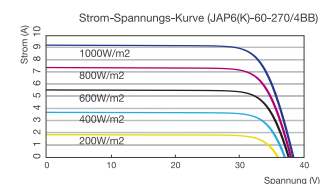

NOCT

TYP	JAP6(K)-60-255/4BB	JAP6(K)-60-260/4BB	JAP6(K)-60-265/4BB	JAP6(K)-60-270/4BB	JAP6(K)-60-275/4BB
Max. Nennleistung (Pmax) [W]	185,13	188,76	192,39	196,02	199,65
Leerlaufspannung (Uoc) [V]	34,44	34,60	34,84	35,15	35,46
Spannung bei Nennleistung (Umpp) [V]	27,85	28,07	28,29	28,49	28,68
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	7,06	7,10	7,13	7,17	7,23
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A]	6,65	6,72	6,80	6,88	6,96
Bedingungen	Bei normaler Betriebszelltemperatur, Einstrahlung von 800 W/m ² , Spektrum AM 1,5, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s				

Die tatsächlichen elektrischen Werte können innerhalb der Messtoleranz von den o.a. Angaben abweichen.

String-Wechselrichter (8-23KTL)



SUN2000-8/12/17/20/23KTL



Intelligent

- Bis zu 3 MPP Tracker für Anpassung an unterschiedliche Modultypen oder -anzahl mit unterschiedlichen Ausrichtungen
- Anschluss bis zu 6 Strings mit intelligenter Überwachung und Fehlerdiagnose
- RS485 and USB Anschlüsse für Überwachung und Datenübertragung
- Graphisches LCD und Fernüberwachung

Effizient

- Photonentestergebnis für SUN2000-20KTL: A+/A+ bei mittlerer und hoher Einstrahlung
- Maximaler Wirkungsgrad 98,6 %
- Europäischer Wirkungsgrad 98,3 %

Sicher


- Integrierter Überspannungsschutz Typ II für DC und AC
- Geräuschpegel ≤ 29 dB, EMV Klasse B
- Fehlerstromüberwachung

Zuverlässig



- Sorgfältig ausgewählte Komponenten - Gewährleistung bis zu 25 Jahre
- Natürliche Konvektionskühlung ohne externe Lüfter
- Schutzart IP65 für Außenaufstellung



Wirkungsgrade



Übersicht

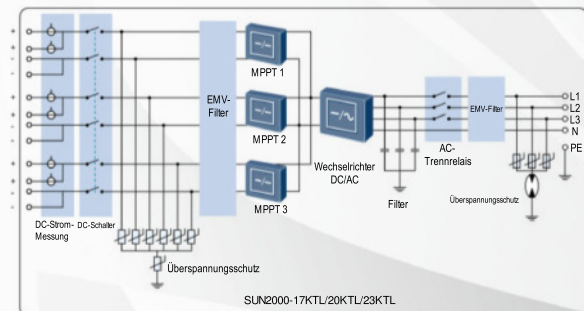

String-Wechselrichter (8-23KTL)



Technische Daten	SUN2000-8KTL	SUN2000-12KTL	SUN2000-17KTL	SUN2000-20KTL	SUN2000-23KTL
Wirkungsgrad					
Max. Wirkungsgrad	98.5%	98.5%	98.6%	98.6%	98.6%
Europäischer Wirkungsgrad	98.0%	98.0%	98.3%	98.3%	98.3%
Eingang					
Max. Gleichstromeingang	9,100 W	13,700 W	19,200 W	22,500 W	23,600 W
Max. Eingangsspannung	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Max. Eingangsstrom pro MPPT	18 A	18 A	18 A	18 A	18 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Betriebsspannungsbereich	200 V - 950 V	200 V - 950 V	200 V - 950 V	200 V - 950 V	200 V - 950 V
MPP Spannungsbereich bei Vollast	320 ~ 800 V	380 ~ 800 V	400 ~ 800 V	480 ~ 800 V	480 ~ 800 V
Nenneingangsspannung	620 V	620 V	620 V	620 V	620 V
Max. Anzahl Eingänge	4	4	6	6	6
Anzahl MPP-Tracker	2	2	3	3	3
Ausgang					
AC-Nennleistung	8,000 W	12,000 W	17,000 W	20,000 W	23,000 W
AC-Ausgangsleistung	8,800 VA	13,200 VA	18,700 VA	22,000 VA	23,000 VA
Nennausgangsspannung	3 × 230 V/400 V+N+PE 3 × 220 V/380 V+N+PE	3 × 230 V/400 V+N+PE 3 × 220 V/380 V+N+PE	3 × 230 V/400 V+N+PE 3 × 220 V/380 V+N+PE	3 × 230 V/400 V+N+PE 3 × 220 V/380 V+N+PE	3 × 230 V/400 V+N+PE 3 × 220 V/380 V+N+PE
AC-Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Max. Ausgangsstrom	12.8 A	19.2 A	27.2 A	32 A	33.5 A
Einstellbarer Leistungsfaktor	0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend	0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend	0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend	0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend	0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend
Max. Klirrfaktor	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Schutz					
Integrierte Freischaltstelle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inselnetzüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AC-Überstromschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-Verpolungsschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PV-String Fehlerdiagnose	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-Überspannungsableiter	Type II	Type II	Type II	Type II	Type II
AC-Überspannungsableiter	Type II	Type II	Type II	Type II	Type II
Isolationsüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fehlerstromerkennung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Display und Kommunikation					
Display	Grafik-LCD	Grafik-LCD	Grafik-LCD	Grafik-LCD	Grafik-LCD
RS 485	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Daten					
Abmessungen (BxHxT)	520 x 610 x 255 mm (20,5 x 24,0 x 10,0 in.)	520 x 610 x 255 mm (20,5 x 24,0 x 10,0 in.)	520 x 610 x 255 mm (20,5 x 24,0 x 10,0 in.)	520 x 610 x 255 mm (20,5 x 24,0 x 10,0 in.)	520 x 610 x 255 mm (20,5 x 24,0 x 10,0 in.)
Gewicht	40 kg	40 kg	48 kg	48 kg	48 kg
Betriebstemperaturbereich	-25 bis +60 °C (-13 bis +140 °F)	-25 bis +60 °C (-13 bis +140 °F)	-25 bis +60 °C (-13 bis +140 °F)	-25 bis +60 °C (-13 bis +140 °F)	-25 bis +60 °C (-13 bis +140 °F)
Kühlung	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion	Natürliche Konvektion
Maximale Aufstellhöhe	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
DC-Steckverbinder	Amphenol H4	Amphenol H4	Amphenol H4	Amphenol H4	Amphenol H4
AC-Steckverbinder	Amphenol C16/3	Amphenol C16/3	Amphenol C16/3	Amphenol C16/3	Amphenol C16/3
Schutzart (nach IEC 60529)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Eigenverbrauch, nachts	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Topologie	Transformatorlos	Transformatorlos	Transformatorlos	Transformatorlos	Transformatorlos
Typischer Geräuschpegel	≤ 29 dB	≤ 29 dB	≤ 29 dB	≤ 29 dB	≤ 29 dB
Garantie	5 Jahre Wahlweise 10/15/20/25 Jahre	5 Jahre Wahlweise 10/15/20/25 Jahre	5 Jahre Wahlweise 10/15/20/25 Jahre	5 Jahre Wahlweise 10/15/20/25 Jahre	5 Jahre Wahlweise 10/15/20/25 Jahre

Immer verfügbar für höchste Erträge

info.energyeu@huawei.com
Tel.: 49 911 255 22 3053

String Inverter (SUN2000-33KTL-A)



Smart

- 4 MPPTs for versatile adaptations to different layouts
- 8 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting
- Power Line Communication (PLC) supported
- Smart String I-V Diagnosis supported

Efficient

- Max. efficiency 98.6%, European efficiency 98.4%


Safe

- DC disconnect integrated, safe and convenient for maintenance
- Type II surge arresters for both DC and AC
- Ground fault protection
- Residual Current Detection (RCD) protection


Reliable

- No need for external fans with natural cooling technology
- Protection rating of IP65

Efficiency Curve



Circuit Diagram

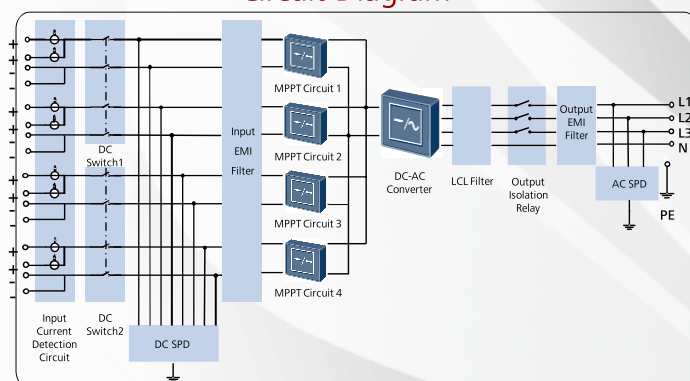

SUN2000-33KTL-A

Always Available for Highest Yields



20170314

www.huawei.com/solar

String Inverter (SUN2000-33KTL-A)



Technical Specifications	SUN2000-33KTL-A
Efficiency	
Max. Efficiency	98.6%
European Efficiency	98.4%
Input	
Max. DC Usable Power	30,600 W
Max. Input Voltage	1100V
Max. Current per MPPT	22A
Max. Short Circuit Current per MPPT	30A
Min. Operating Voltage / Start Input Voltage	200 V / 250 V
Full Power MPPT Voltage Range	480 V ~ 800 V
MPPT Operating Voltage Range	200 V ~ 1000 V
Rated Input Voltage	620 V
Max. Number of Inputs	8
Number of MPP Trackers	4
Output	
Rated AC Active Power	30,000 W
Max. AC Apparent Power	33,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	30,000W
Rated Output Voltage	230V / 400V, default 3W+N+PE;
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Max. Output Current(@380V/400V/480V)	48 A
Adjustable Power Factor	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	< 3%
Protection	
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-Islanding Protection	Yes
DC Reverse-Polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
Insulation Monitoring	Yes
Residual Current Detection	Yes
Communication	
Display	LED Indicators
USB / Bluetooth +APP	Yes
RS485	Yes
PLC	Yes
General	
Dimensions (W×H×D)	930 × 550 × 260 mm (36.6 x 21.7 x 10.2 inches)
Weight	60 kg (132 lb.)
Operation Temperature Range	-25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)
Cooling	Natural Convection
Operating Altitude	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
DC Connector	Amphenol Helios H4
AC Connector	Waterproof PG Terminal + OT Connector
Protection Rating	IP65
Internal Consumption at Night	< 1.5W
Topology	Transformerless
Standards Compliance	
Safety	EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Always Available for Highest Yields



20170314

www.huawei.com/solar

Stringwechselrichter (SUN2000-36KTL)




Intelligent

- 4 MPPTs zur flexiblen Anpassung an verschiedene Layouts
- Intelligente Überwachung und schnelle Fehlersuche für 8 Strings
- Power Line Communication (PLC) wird unterstützt

Effizient

- Max. Wirkungsgrad 98,8 %, europäischer Wirkungsgrad 98,6 %

Wirkungsgradkurve




Sicher

- Integrierter DC-Trennschalter, sicher und praktisch für die Wartung
- Überspannungsableiter Typ II für DC und AC
- Erdschlussschutz
- FI-Schutzschalter

Zuverlässig

- Kühlung durch natürliche Konvektion macht externe Lüfter überflüssig
- Schutzart IP65

Schaltplan

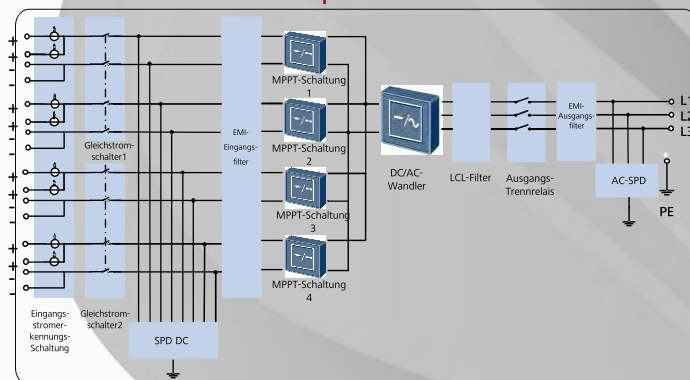

SUN2000-36KTL



Stringwechselrichter (SUN2000-36KTL)



Technische Daten	SUN2000-36KTL
Wirkungsgrad	
Max. Wirkungsgrad	98.8%
Europäischer Wirkungsgrad	98.6%
Eingang	
Max. nutzbare DC-Leistung	40.800 W
Max. Eingangsspannung	1.100 V
Max. Strom pro MPPT	22 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	30 A
Min. Betriebsspannung / Start-Eingangsspannung	200 V / 250 V
MPPT-Spannungsbereich bei Vollast	480 V bis 850 V bei 380 V AC/400 V AC 580 V bis 850 V bei 480 V AC
MPPT-Betriebsspannungsbereich	200 V bis 1.000 V
Eingangs-Nennspannung	620 V bei 380 V AC/400 V AC 720 V bei 480 V AC
Max. Anzahl Eingänge	8
Anzahl MPP-Tracker	4
Ausgang	
AC-Nennwirkleistung	36.000 W
Max. AC-Scheinleistung	40.000 VA
Max. AC-Wirkleistung (cosφ=1)	Standard 40.000 W; 36.000 W optional in Einstellungen
Ausgangs-Nennspannung	220 V/380 V, 230 V/400 V, Standard 3 W+N+PE; 3 W+PE optional in Einstellungen 277 V/480 V, 3 W+PE
AC-Nenn-Netzfrequenz	50 Hz/60 Hz
Max. Ausgangsstrom (bei 380 V/400 V/480 V)	60,8 A/57,8 A/48,2 A
Einstellbarer Leistungsfaktor	0,8 nacheilend... 0,8 voreilend
Max. harmonische Gesamtverzerrung	< 3%
Schutz	
Trennvorrichtung, eingangsseitig	Ja
Schutz vor Inselbildung	Ja
DC-Verpolungsschutz	Ja
Überwachung auf Stringfehler an der Photovoltaikanlage	Ja
DC-Überspannungsableiter	Typ II
AC-Überspannungsableiter	Typ II
Isolationsüberwachung	Ja
Fehlerstromerkennung	Ja
Kommunikation	
Display	LED-Anzeigen
USB/Bluetooth +App	Ja
RS485	Ja
PLC	Ja
Fast Ethernet	Optional
Allgemeines	
Abmessungen (B×H×T)	930 × 550 × 260 mm (36,6 x 21,7 x 10,2 Zoll)
Gewicht	55 kg (121 lb.)
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
Kühlung	Natürliche Konvektion
Betriebshöhe	0 Bis 4.000 m (13.123 ft)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 100%
DC-Steckverbinder	Amphenol H4
AC-Steckverbinder	Wasserdichte PG-Verschraubung + OT-Steckverbinder
Schutzart	IP65
Eigenverbrauch bei Nacht	< 1 W
Topologie	Transformatorlos
Normenkonformität	
Sicherheit/EMC	EN/IEC 61000-1, EN/IEC 61000-2, EN/IEC 61000-3, EN/IEC 61000-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Netzcode	IEC 61727, IEC62116, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW 2008, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, EN-50438 Türkei

Immer verfügbar für höchste Erträge



www.huawei.com/solar

PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File				
Simulationsvariante :		1-Nord				
		Simulationsdatum	26/04/18 07h49			
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	151°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (6 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:		Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	4 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	92	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	24.84 kWp	Bei Betriebsbed.	22.21 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	35 A
Feld#2:		Anzahl PV-Module	In Reihe	20 Module	Parallel	4 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	80	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	21.60 kWp	Bei Betriebsbed.	19.31 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	555 V	I mpp	35 A
Feld#3:		Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	2 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	44	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	11.88 kWp	Bei Betriebsbed.	10.62 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	17 A
Feld#4:		Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	2 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	46	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	12.42 kWp	Bei Betriebsbed.	11.11 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	17 A
Feld#5:		Anzahl PV-Module	In Reihe	18 Module	Parallel	4 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	72	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	19.44 kWp	Bei Betriebsbed.	17.38 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	499 V	I mpp	35 A
Feld#6:		Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	1 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	23	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	6.21 kWp	Bei Betriebsbed.	5.55 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	8.7 A
Total		PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	96 kWp	Total	357 Module
			Moduloberfläche	584 m²	Zelloberfläche	526 m²
Feld#1 : Wechselrichter			Modell	SUN2000-20k TL		
			Hersteller	Huawei Technologies		
Kriterien		Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung	20 kW AC	
Wechselrichter		Anzahl der Wechselrichter	0.7 Einheiten	Gesamtleistung	13 kW AC	

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

Feld#2 : Wechselrichter

	Modell	SUN2000-20k TL	
	Hersteller	Huawei Technologies	
Kriterien	Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung 20 kW AC
Wechselrichter	Anzahl der Wechselrichter	0.7 Einheiten	Gesamtleistung 13 kW AC

Feld#3 : Wechselrichter

	Modell	SUN2000-20k TL	
	Hersteller	Huawei Technologies	
Kriterien	Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung 20 kW AC
Wechselrichter	Anzahl der Wechselrichter	0.7 Einheiten	Gesamtleistung 13 kW AC

Feld#4 : Wechselrichter

	Modell	sun2000-33kti	
	Hersteller	huawei	
Kriterien	Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung 33 kW AC
Wechselrichter	Anzahl der Wechselrichter	0.3 Einheiten	Gesamtleistung 8 kW AC

Feld#5 : Wechselrichter

	Modell	sun2000-33kti	
	Hersteller	huawei	
Kriterien	Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung 33 kW AC
Wechselrichter	Anzahl der Wechselrichter	0.5 Einheiten	Gesamtleistung 17 kW AC

Feld#6 : Wechselrichter

	Modell	sun2000-33kti	
	Hersteller	huawei	
Kriterien	Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung 33 kW AC
Wechselrichter	Anzahl der Wechselrichter	0.3 Einheiten	Gesamtleistung 8 kW AC

PV-Feld Verlustgrößen

Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.) NOCT				
Kabelverluste	Feld#1	207 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#2	180 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#3	397 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#4	415 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#5	162 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#6	835 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %
Leistungstolleranzabzug			Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module			Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator	Wandelspannung	400 Vac tri		
	Drähte	19 m 3x50 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	95 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	16.9 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 1-Nord

Hauptsystemparameter

PV-Feld-Ausrichtung

PV-Module

PV-Feld

Wechselrichter

Wechselrichter

Wechselrichter

Benutzeranforderungen

Systemtyp

Neigung

Modell

Anzahl der Module

Modell

Modell

Anzahl der Einheiten

Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppelt

Azimet 151°

Pnenn 270 Wp

Pnenn Total **96.4 kWp**

Pnenn 20.00 kW ac

Pnenn 33.0 kW ac

Pnenn Total **73.0 kW ac**


Hauptsimulationsergebnisse

Systemproduktion


Erzeugte Energie 75.5 MWh/Jahr
Performance Ratio PR 86.6 %

Produzierbar 783 kWh/kWp/Jahr

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 96.4 kWp



Performance Ratio PR



1-Nord

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor kWh/m ²	T Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	EffArrR %	EffSysR %
Januar	20.1	0.65	12.9	11.3	1.02	0.95	13.47	12.62
Februar	36.3	1.29	27.1	24.7	2.34	2.25	14.80	14.26
März	75.1	4.09	60.1	55.8	5.31	5.16	15.15	14.73
April	118.1	8.81	103.6	98.2	9.18	8.95	15.18	14.80
Mai	154.6	13.79	142.1	135.6	12.30	11.98	14.82	14.44
Juni	161.2	16.04	150.7	144.3	12.94	12.60	14.70	14.32
Juli	154.6	18.44	143.9	137.5	12.22	11.90	14.55	14.18
August	134.6	18.08	120.4	114.4	10.27	10.00	14.60	14.23
September	90.7	14.46	76.1	71.2	6.50	6.33	14.63	14.24
Oktober	54.3	9.53	41.3	37.7	3.49	3.38	14.48	14.01
November	23.7	4.44	16.1	14.2	1.29	1.22	13.78	13.02
Dezember	16.2	1.31	10.1	9.1	0.81	0.75	13.67	12.70
Jahr	1039.4	9.29	904.5	853.9	77.67	75.49	14.71	14.30

Legenden: GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

Horizontale Globalstrahlung

Umgebungstemperatur

Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche

Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)

EArray

E_Grid

EffArrR

EffSysR

Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang

Ins Netz eingespeiste Energie

Wirkungr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.

Wirkungr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 1-Nord

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt		
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimut	151°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn	270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	357	Pnenn Total	96.4 kWp
Wechselrichter	Modell	SUN2000-20k TL	Pnenn	20.00 kW ac
Wechselrichter	Modell	sun2000-33ktl	Pnenn	33.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	3.0	Pnenn Total	73.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)			

Ganzjahres-Verlustdiagramm

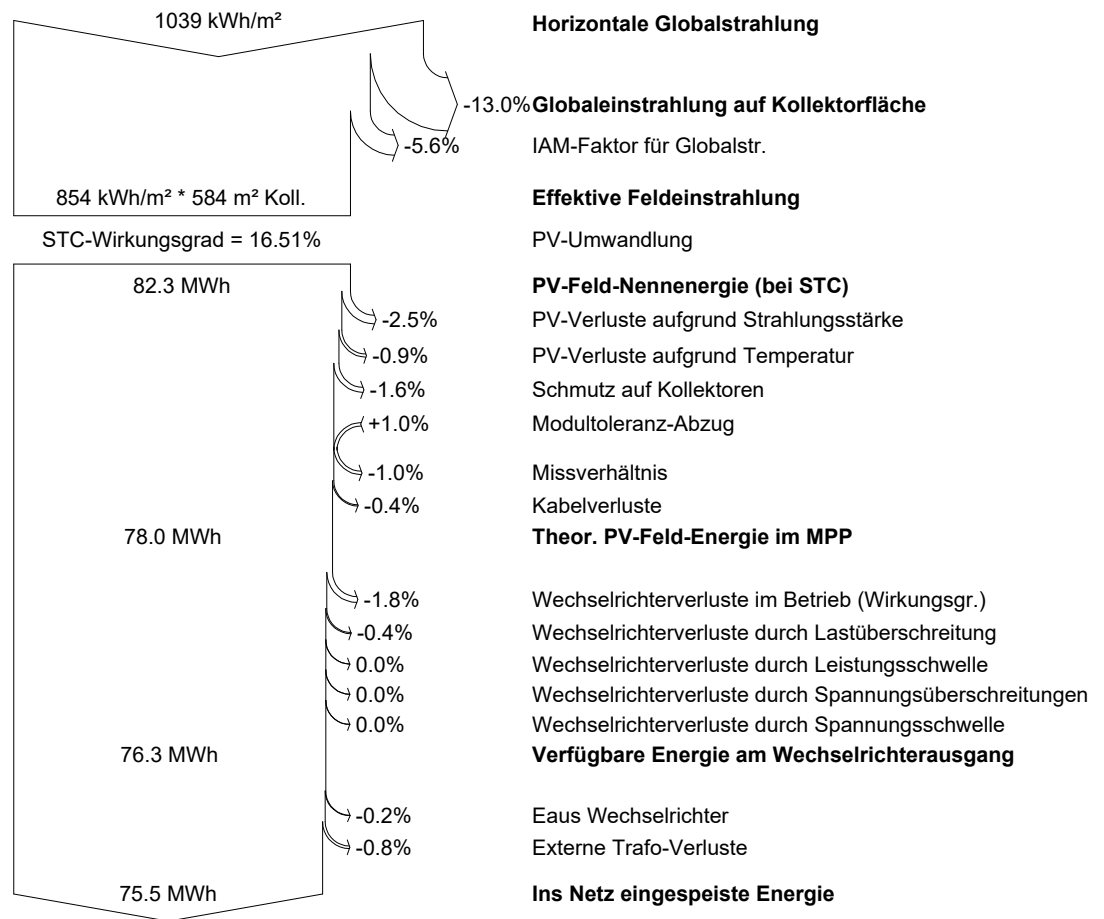

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter

Projekt : Grieben

Geografische Station **Birkholz** **Land** **Deutschland**

Lage Breitengrad 52.4°N Längengrad 11.8°E
 Zeit definiert als Ortszeit Zeitzone UT+1 geo. Höhe 38 m
 Albedo 0.20

Wetterdaten : Birkholz, Meteoronorm SYN File

Simulationsvariante : 1-Süd

Simulationsdatum 25/04/18 14h21

Simulationsparameter

Kollektorflächenausrichtung Neigung 15° Azimut -29°

Horizont Freier Horizont

Nahverschattungen Keine Verschattungen

PV-Felder Eigenschaften (4 definierte Feldtypen)

PV-Modul Si-poly Modell **JAP6-60-270-4BB**
 Hersteller JA Solar

Feld#1:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	6 Stränge
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	138	Nennleistung	270 Wp
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	37.3 kWp	Bei Betriebsbed.	33.3 kWp (50°C)
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	52 A

Feld#2:	Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	2 Stränge
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	44	Nennleistung	270 Wp
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	11.88 kWp	Bei Betriebsbed.	10.62 kWp (50°C)
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	17 A

Feld#3:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	6 Stränge
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	138	Nennleistung	270 Wp
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	37.3 kWp	Bei Betriebsbed.	33.3 kWp (50°C)
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	52 A

Feld#4:	Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	2 Stränge
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	44	Nennleistung	270 Wp
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	11.88 kWp	Bei Betriebsbed.	10.62 kWp (50°C)
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	17 A

Total	PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	98 kWp	Total	364 Module
		Moduloberfläche	595 m²	Zelloberfläche	537 m²

Wechselrichter Modell **sun2000-36kti**
 Hersteller huawei
 Betriebsspannung 200-1000 V

Feld#1:	Anzahl der Wechselrichter	0.8	Gesamtleistung	27 kW AC
Feld#2:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	9.0 kW AC
Feld#3:	Anzahl der Wechselrichter	0.8	Gesamtleistung	27 kW AC
Feld#4:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	9.0 kW AC
Total	Anzahl der Wechselrichter	2	Gesamtleistung	72 kW AC

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

PV-Feld Verlustgrößen

Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)	NOCT			53 °C
Kabelverluste	Feld#1	139 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#2	396 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#3	138 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#4	396 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %
Leistungstolleranzabzug			Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module			Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Trafostation	Wandlungs- Drähte	400 Vac tri 19 m 3x50 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	97 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	16.5 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse


Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 1-Süd


Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimut -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	364	Pnenn Total 98.3 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-36kti	Pnenn 36.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 72.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Hauptsimulationsergebnisse			
Systemproduktion	Erzeugte Energie	98.4 MWh/Jahr	Produzierbar 1001 kWh/kWp/Jahr
	Performance Ratio PR	87.9 %	

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 98.3 kWp



Performance Ratio PR



1-Süd

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor kWh/m ²	T Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	EffArrR %	EffSysR %
Januar	20.1	0.65	27.2	25.7	2.49	2.42	15.37	14.93
Februar	36.3	1.29	44.4	42.3	4.15	4.05	15.69	15.30
März	75.1	4.09	87.4	83.8	8.10	7.91	15.56	15.20
April	118.1	8.81	128.0	123.3	11.59	11.31	15.21	14.85
Mai	154.6	13.79	161.1	155.3	14.07	13.74	14.67	14.32
Juni	161.2	16.04	165.9	159.9	14.46	14.11	14.64	14.29
Juli	154.6	18.44	159.6	153.8	13.68	13.35	14.41	14.06
August	134.6	18.08	143.3	138.1	12.42	12.12	14.55	14.21
September	90.7	14.46	101.7	97.5	9.00	8.79	14.86	14.51
Oktober	54.3	9.53	65.5	62.3	5.95	5.80	15.26	14.89
November	23.7	4.44	31.0	29.3	2.82	2.74	15.27	14.84
Dezember	16.2	1.31	23.0	21.6	2.09	2.03	15.28	14.83
Jahr	1039.4	9.29	1138.3	1092.9	100.81	98.37	14.88	14.52

Legenden: GlobHor	Horizontale Globalstrahlung	EArray	Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang
T Amb	Umgebungstemperatur	E_Grid	Ins Netz eingespeiste Energie
GlobInc	Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche	EffArrR	Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.
GlobEff	Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)	EffSysR	Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 1-Süd

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimut -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	364	Pnenn Total 98.3 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-36kti	Pnenn 36.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 72.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Ganzjahres-Verlustdiagramm

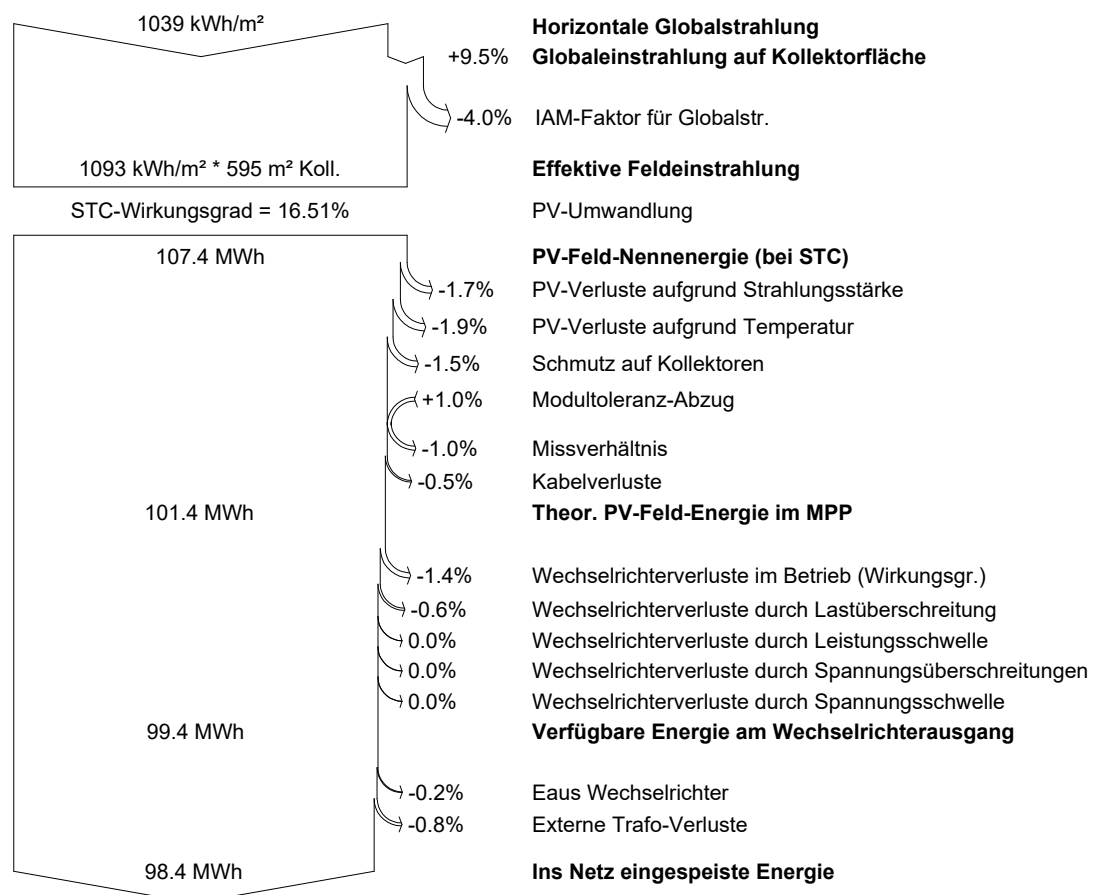

PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File				
Simulationsvariante :		2-Nord				
		Simulationsdatum	26/04/18 07h51			
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	152°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (2 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:		Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	3 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	66	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	17.82 kWp	Bei Betriebsbed.	15.93 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	26 A
Feld#2:		Anzahl PV-Module	In Reihe	20 Module	Parallel	2 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	40	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	10.80 kWp	Bei Betriebsbed.	9.66 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	555 V	I mpp	17 A
Total		PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	29 kWp	Total	106 Module
			Moduloberfläche	173 m²	Zelloberfläche	156 m²
Wechselrichter						
			Modell	SUN2000-20k TL		
			Hersteller	Huawei Technologies		
			Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung	20.0 kW AC
Feld#1:		Anzahl der Wechselrichter	0.7	Gesamtleistung	13.3 kW AC	
Feld#2:		Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	6.7 kW AC	
Total		Anzahl der Wechselrichter	1	Gesamtleistung	20 kW AC	
PV-Feld Verlustgrößen						
Thermischer Verlustfaktor		Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s	
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)		NOCT		53 °C		
Kabelverluste		Feld#1	266 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	
		Feld#2	363 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	
		Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC	
Schmutz auf Kollektoren				Verlustanteil	1.5 %	
Leistungstolleranzabzug				Verlustanteil	-1.0 %	
Mismatch-Verluste Module				Verlustanteil	1.0 % am MPP	
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)		IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05	
Verlustfaktoren des Systems						
AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator		Wandlungsleistung	400 Vac tri			
		Drähte	65 m 3x50.0 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC	
Externer Transformator		Verlust Eisen (Night disconnect)	28 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC	
		Widerstands-/Induktions-Verluste	56.9 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 2-Nord

Hauptsystemparameter

PV-Feld-Ausrichtung

PV-Module

PV-Feld

Wechselrichter

Benutzeranforderungen

Systemtyp

Neigung

Modell

Anzahl der Module

Modell

Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppelt

15°

JAP6-60-270-4BB

106

SUN2000-20k TL

Azimet 152°

Pnenn 270 Wp

Pnenn Total **28.62 kWp**

Pnenn 20.00 kW ac


Hauptsimulationsergebnisse

Systemproduktion


Erzeugte Energie 22.47 MWh/Jahr
Performance Ratio PR 86.9 %

Produzierbar 785 kWh/kWp/Jahr

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 28.62 kWp



Performance Ratio PR



2-Nord

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor	T Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	EffArrR	EffSysR
	kWh/m²	°C	kWh/m²	kWh/m²	MWh	MWh	%	%
Januar	20.1	0.65	12.8	11.2	0.299	0.281	13.46	12.64
Februar	36.3	1.29	27.0	24.6	0.692	0.668	14.79	14.27
März	75.1	4.09	59.9	55.6	1.573	1.530	15.15	14.73
April	118.1	8.81	103.5	98.0	2.725	2.658	15.19	14.81
Mai	154.6	13.79	142.1	135.5	3.667	3.575	14.89	14.52
Juni	161.2	16.04	150.7	144.2	3.864	3.766	14.79	14.42
Juli	154.6	18.44	143.8	137.5	3.650	3.557	14.64	14.27
August	134.6	18.08	120.4	114.3	3.054	2.977	14.64	14.27
September	90.7	14.46	75.9	71.0	1.924	1.875	14.62	14.25
Oktober	54.3	9.53	41.2	37.5	1.032	1.000	14.46	14.01
November	23.7	4.44	16.0	14.1	0.380	0.360	13.73	13.00
Dezember	16.2	1.31	10.1	9.1	0.239	0.223	13.72	12.79
Jahr	1039.4	9.29	903.3	852.7	23.100	22.470	14.75	14.35

Legenden: GlobHor

Horizontale Globalstrahlung

T Amb

Umgebungstemperatur

GlobInc

Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche

GlobEff

Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)

EArray

Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang

E_Grid

Ins Netz eingespeiste Energie

EffArrR

Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.

EffSysR

Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.

Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 2-Nord

Hauptsystemparameter

PV-Feld-Ausrichtung

PV-Module

PV-Feld

Wechselrichter

Benutzeranforderungen

Systemtyp

Neigung

Modell

Anzahl der Module

Modell

Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppelt

15°

JAP6-60-270-4BB

106

SUN2000-20k TL


Azimut 152°

Pnenn 270 Wp

Pnenn Total **28.62 kWp**

Pnenn 20.00 kW ac

Ganzjahres-Verlustdiagramm



PVSYST V5.74	IB-Jera		26/04/18	Seite 1/3
--------------	---------	--	----------	-----------

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter

Projekt :
Grieben

Geografische Station
Birkholz

Land
Deutschland

Lage

Breitengrad 52.4°N
Ortszeit Zeitzone UT+1
Albedo 0.20

Längengrad 11.8°E
geo. Höhe 38 m

Wetterdaten :
Birkholz, Meteoronorm SYN File

Simulationsvariante :
2-Süd

Simulationsdatum 26/04/18 07h50

Simulationsparameter

Kollektorflächenausrichtung

Neigung 15°
Azimut -28°

Horizont
Freier Horizont

Nahverschattungen
Keine Verschattungen

PV-Feld Eigenschaften

PV-Modul

Si-poly
Modell **JAP6-60-270-4BB**

Anzahl PV-Module
In Reihe 20 Module
Parallel 9 Stränge

Gesamtzahl der PV-Module
Anzahl Module 180
Nennleistung 270 Wp

PV-Feld Leistung
Nennleistung (STC) **48.6 kWp**
Bei Betriebsbed. 43.5 kWp (50°C)

Feld Betriebsbedingungen (50°C)
U mpp 555 V
I mpp 78 A

Gesamtoberfläche
Moduloberfläche **294 m²**
Zelloberfläche 265 m²

Wechselrichter

Modell **sun2000-36kti**

Kriterien

Hersteller huawei
Nennleistung 36.0 kW AC

PV-Feld Verlustgrößen

Thermischer Verlustfaktor
Uc (konst) 20.0 W/m²K
Uv (Wind) 1.5 W/m²K / m/s

=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.) NOCT 53 °C

Kabelverluste
Gesamtfeld-Widerstand 81 mOhm
Verlustanteil 1.0 % bei STC

Schmutz auf Kollektoren
Verlustanteil 1.5 %

Leistungstolleranzabzug
Verlustanteil -1.0 %

Mismatch-Verluste Module
Verlustanteil 1.0 % am MPP

Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)
IAM = 1 - bo (1/cos i - 1)
bo Parameter 0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator
Wandlungsleistung 400 Vac tri
Verlustanteil 0.5 % bei STC

Externer Transformator
Verlust Eisen (Night disconnect) 48 W
Verlustanteil 0.1 % bei STC

Widerstands-/Induktions-Verluste
33.4 mOhm
Verlustanteil 1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen :
Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 2-Süd

Hauptsystemparameter

PV-Feld-Ausrichtung

PV-Module

PV-Feld

Wechselrichter

Benutzeranforderungen

Systemtyp

Neigung

Modell

Anzahl der Module

Modell

Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppelt

15°

JAP6-60-270-4BB

180

sun2000-36kti

Azimut -28°

Pnenn 270 Wp

Pnenn Total **48.6 kWp**

Pnenn 36.0 kW ac

Hauptsimulationsergebnisse


Systemproduktion

Erzeugte Energie 48.74 MWh/Jahr


Performance Ratio PR 88.0 %

Produzierbar 1003 kWh/kWp/Jahr

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 48.6 kWp



Performance Ratio PR



2-Süd

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor	T Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	EffArrR	EffSysR
	kWh/m²	°C	kWh/m²	kWh/m²	MWh	MWh	%	%
Januar	20.1	0.65	27.3	25.8	1.235	1.200	15.38	14.94
Februar	36.3	1.29	44.5	42.4	2.055	2.004	15.69	15.30
März	75.1	4.09	87.6	83.9	4.014	3.919	15.57	15.20
April	118.1	8.81	128.1	123.4	5.742	5.606	15.22	14.86
Mai	154.6	13.79	161.2	155.3	6.970	6.804	14.69	14.34
Juni	161.2	16.04	166.0	159.9	7.164	6.991	14.67	14.31
Juli	154.6	18.44	159.6	153.8	6.781	6.618	14.43	14.09
August	134.6	18.08	143.4	138.2	6.152	6.006	14.57	14.23
September	90.7	14.46	101.9	97.7	4.457	4.351	14.86	14.51
Oktober	54.3	9.53	65.6	62.5	2.947	2.877	15.26	14.90
November	23.7	4.44	31.1	29.4	1.400	1.360	15.28	14.85
Dezember	16.2	1.31	23.0	21.7	1.036	1.005	15.28	14.83
Jahr	1039.4	9.29	1139.3	1094.1	49.952	48.741	14.90	14.54

Legenden: GlobHor

Horizontale Globalstrahlung

EArray

Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang

T Amb

Umgebungstemperatur

E_Grid

Ins Netz eingespeiste Energie

GlobInc

Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche

EffArrR

Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.

GlobEff

Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)

EffSysR

Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 2-Süd

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet -28°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	180	Pnenn Total 48.6 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-36kti	Pnenn 36.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Ganzjahres-Verlustdiagramm

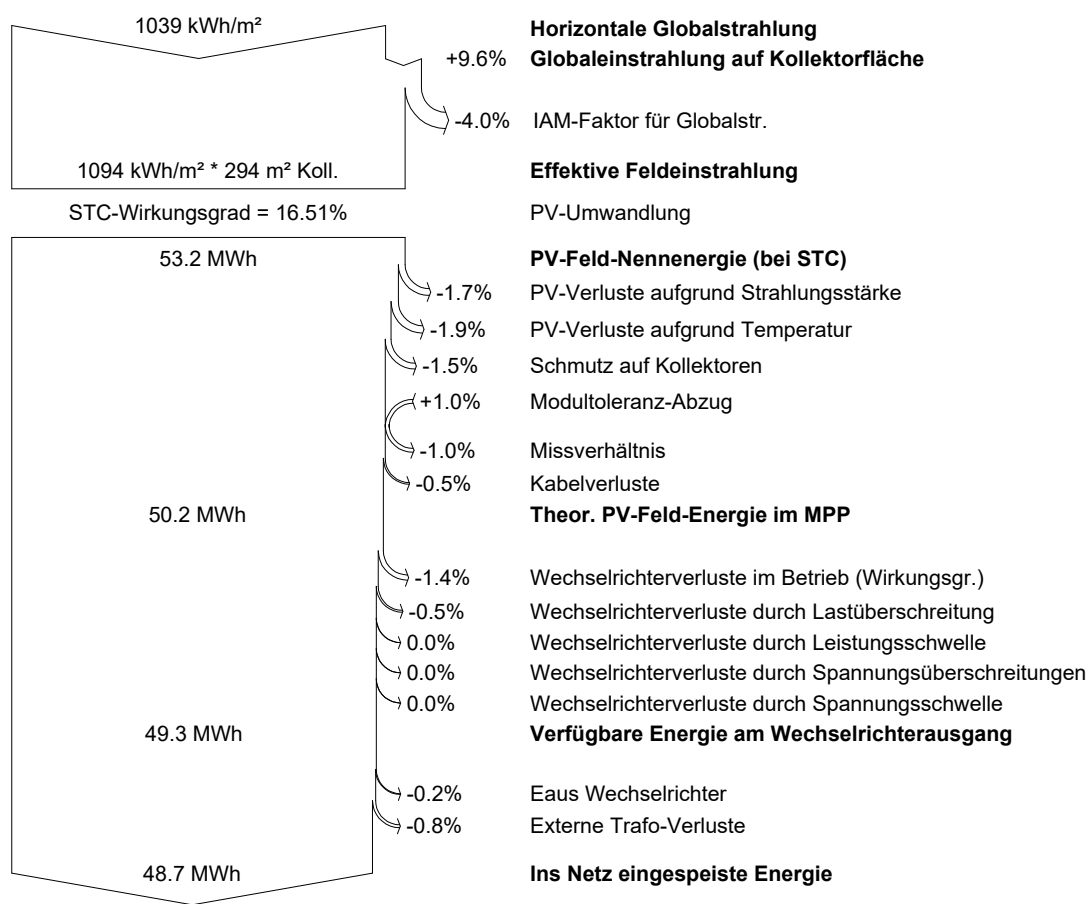

PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File				
Simulationsvariante :		3-Nord				
			Simulationsdatum	26/04/18 07h52		
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	151°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (4 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:		Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	2 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	44	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	11.88 kWp	Bei Betriebsbed.	10.62 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	17 A
Feld#2:		Anzahl PV-Module	In Reihe	17 Module	Parallel	4 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	68	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	18.36 kWp	Bei Betriebsbed.	16.42 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	472 V	I mpp	35 A
Feld#3:		Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	1 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	23	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	6.21 kWp	Bei Betriebsbed.	5.55 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	8.7 A
Feld#4:		Anzahl PV-Module	In Reihe	20 Module	Parallel	5 Stränge
		Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	100	Nennleistung	270 Wp
		PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	27.00 kWp	Bei Betriebsbed.	24.14 kWp (50°C)
		Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	555 V	I mpp	44 A
Total		PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	63 kWp	Total	235 Module
			Moduloberfläche	384 m²	Zelloberfläche	346 m²
Feld#1 : Wechselrichter			Modell	sun2000-33kti		
			Hersteller	huawei		
Kriterien		Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung	30 kW AC	
Wechselrichter		Anzahl der Wechselrichter	0.3 Einheiten	Gesamtleistung	10 kW AC	
Feld#2 : Wechselrichter			Modell	sun2000-33kti		
			Hersteller	huawei		
Kriterien		Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung	30 kW AC	
Wechselrichter		Anzahl der Wechselrichter	0.7 Einheiten	Gesamtleistung	20 kW AC	
Feld#3 : Wechselrichter			Modell	sun2000-33kti		
			Hersteller	huawei		
Kriterien		Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung	30 kW AC	
Wechselrichter		Anzahl der Wechselrichter	0.3 Einheiten	Gesamtleistung	10 kW AC	

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

Feld#4 : Wechselrichter

	Modell	SUN2000-20k TL	
	Hersteller	Huawei Technologies	
Kriterien	Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung 20 kW AC

PV-Feld Verlustgrößen

Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.) NOCT				
53 °C				
Kabelverluste	Feld#1	399 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#2	152 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#3	833 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#4	145 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %
Leistungstolleranzabzug			Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module			Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator	Wandlungs-Verlust	400 Vac tri		
	Drähte	29 m 3x50 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	62 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	25.6 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 3-Nord

Hauptsystemparameter

PV-Feld-Ausrichtung

PV-Module

PV-Feld

Wechselrichter

Wechselrichter

Wechselrichter

Benutzeranforderungen

Systemtyp

Neigung

Modell

Anzahl der Module

Modell

Modell

Anzahl der Einheiten

Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppelt

Azimet 151°

Pnenn 270 Wp

Pnenn Total **63.5 kWp**

Pnenn 30.0 kW ac

Pnenn 20.00 kW ac

Pnenn Total **60.0 kW ac**


Hauptsimulationsergebnisse

Systemproduktion


Erzeugte Energie 49.82 MWh/Jahr
Performance Ratio PR 86.8 %

Produzierbar 785 kWh/kWp/Jahr

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 63.5 kWp



Performance Ratio PR



3-Nord

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor	T Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	EffArrR	EffSysR
	kWh/m ²	°C	kWh/m ²	kWh/m ²	MWh	MWh	%	%
Januar	20.1	0.65	12.9	11.3	0.668	0.622	13.47	12.53
Februar	36.3	1.29	27.1	24.7	1.541	1.480	14.80	14.22
März	75.1	4.09	60.1	55.8	3.498	3.395	15.15	14.71
April	118.1	8.81	103.6	98.2	6.050	5.891	15.19	14.80
Mai	154.6	13.79	142.1	135.6	8.140	7.927	14.90	14.51
Juni	161.2	16.04	150.7	144.3	8.575	8.349	14.80	14.41
Juli	154.6	18.44	143.9	137.5	8.105	7.889	14.66	14.27
August	134.6	18.08	120.4	114.4	6.776	6.597	14.64	14.25
September	90.7	14.46	76.1	71.2	4.277	4.158	14.63	14.22
Oktober	54.3	9.53	41.3	37.7	2.299	2.219	14.48	13.97
November	23.7	4.44	16.1	14.2	0.851	0.799	13.78	12.94
Dezember	16.2	1.31	10.1	9.1	0.532	0.490	13.67	12.60
Jahr	1039.4	9.29	904.5	853.9	51.312	49.817	14.76	14.33

Legenden: GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

Horizontale Globalstrahlung

Umgebungstemperatur

Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche

Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)

EArray

E_Grid

EffArrR

EffSysR

Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang

Ins Netz eingespeiste Energie

Wirkungr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.

Wirkungr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 3-Nord

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt		
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet	151°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn	270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	235	Pnenn Total	63.5 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-33kti	Pnenn	30.0 kW ac
Wechselrichter	Modell	SUN2000-20k TL	Pnenn	20.00 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.3	Pnenn Total	60.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)			

Ganzjahres-Verlustdiagramm



PVSYST V5.74	IB-Jera		26/04/18	Seite 1/3
<h2 style="text-align: center;">Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter</h2>				
Projekt : Grieben				
Geografische Station		Birkholz	Land	Deutschland
Lage	Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E
Zeit definiert als	Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m
	Albedo	0.20		
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File		
Simulationsvariante : 3-Süd				
	Simulationsdatum	26/04/18 07h52		
Simulationsparameter				
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut -29°
Horizont		Freier Horizont		
Nahverschattungen		Keine Verschattungen		
PV-Feld Eigenschaften				
PV-Modul	Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB	
		Hersteller	JA Solar	
Anzahl PV-Module		In Reihe	20 Module	Parallel 12 Stränge
Gesamtzahl der PV-Module		Anzahl Module	240	Nennleistung 270 Wp
PV-Feld Leistung		Nennleistung (STC)	64.8 kWp	Bei Betriebsbed. 57.9 kWp (50°C)
Feld Betriebsbedingungen (50°C)		U mpp	555 V	I mpp 104 A
Gesamtoberfläche		Moduloberfläche	392 m²	Zelloberfläche 354 m²
Wechselrichter				
		Modell	sun2000-33kti	
		Hersteller	huawei	
Kriterien		Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung 30.0 kW AC
Wechselrichter		Anzahl der Wechselrichter	2 Einheiten	Gesamtleistung 60.0 kW AC
PV-Feld Verlustgrößen				
Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)		NOCT		53 °C
Kabelverluste	Gesamtfeld-Widerstand	61 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %
Leistungstolleranzabzug			Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module			Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05
Verlustfaktoren des Systems				
AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator	Wandelspannung	400 Vac tri		
	Drähte	29 m 3x50 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	64 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	25.1 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)				

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse


Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 3-Süd


Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	240	Pnenn Total 64.8 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-33kti	Pnenn 30.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 60.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Hauptsimulationsergebnisse			
Systemproduktion	Erzeugte Energie	65.0 MWh/Jahr	Produzierbar 1003 kWh/kWp/Jahr
	Performance Ratio PR	88.1 %	

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 64.8 kWp



Performance Ratio PR



3-Süd

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor kWh/m ²	T Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	EffArrR %	EffSysR %
Januar	20.1	0.65	27.2	25.7	1.642	1.583	15.37	14.82
Februar	36.3	1.29	44.4	42.3	2.735	2.653	15.69	15.22
März	75.1	4.09	87.4	83.8	5.343	5.198	15.57	15.15
April	118.1	8.81	128.0	123.3	7.683	7.477	15.29	14.88
Mai	154.6	13.79	161.1	155.3	9.394	9.141	14.86	14.46
Juni	161.2	16.04	165.9	159.9	9.603	9.341	14.75	14.35
Juli	154.6	18.44	159.6	153.8	9.140	8.891	14.60	14.20
August	134.6	18.08	143.3	138.1	8.253	8.031	14.67	14.28
September	90.7	14.46	101.7	97.5	5.933	5.773	14.86	14.46
Oktober	54.3	9.53	65.5	62.3	3.920	3.809	15.26	14.83
November	23.7	4.44	31.0	29.3	1.861	1.795	15.27	14.74
Dezember	16.2	1.31	23.0	21.6	1.377	1.325	15.28	14.71
Jahr	1039.4	9.29	1138.3	1092.9	66.883	65.018	14.97	14.56

Legenden: GlobHor	Horizontale Globalstrahlung	EArray	Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang
T Amb	Umgebungstemperatur	E_Grid	Ins Netz eingespeiste Energie
GlobInc	Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche	EffArrR	Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.
GlobEff	Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)	EffSysR	Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 3-Süd

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	240	Pnenn Total 64.8 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-33ktl	Pnenn 30.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 60.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Ganzjahres-Verlustdiagramm

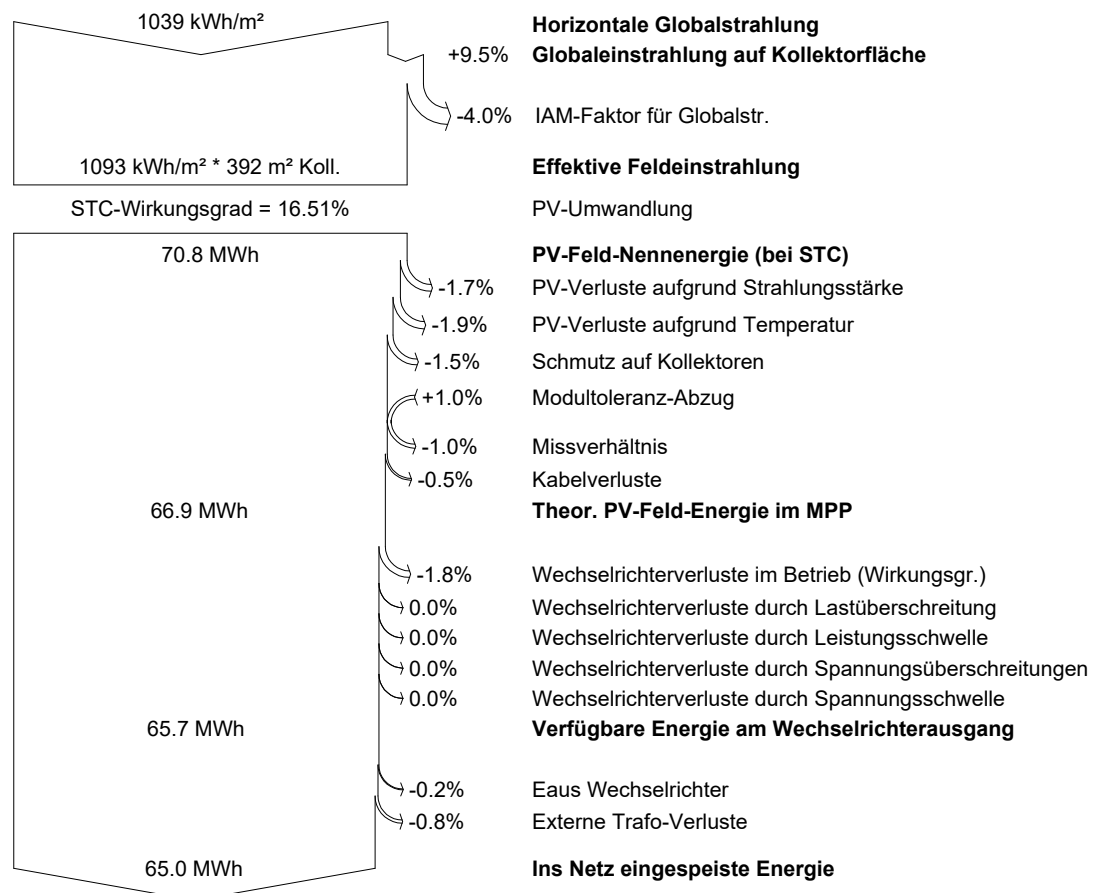

PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteonorm SYN File				
Simulationsvariante :		4				
		Simulationsdatum	26/04/18 07h53			
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	66°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (3 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:	Anzahl PV-Module	In Reihe	20 Module	Parallel	2 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	40	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	10.80 kWp	Bei Betriebsbed.	9.66 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	555 V	I mpp	17 A	
Feld#2:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	1 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	23	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	6.21 kWp	Bei Betriebsbed.	5.55 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	8.7 A	
Feld#3:	Anzahl PV-Module	In Reihe	21 Module	Parallel	1 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	21	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	5.67 kWp	Bei Betriebsbed.	5.07 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	583 V	I mpp	8.7 A	
Total	PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	23 kWp	Total	84 Module	
		Moduloberfläche	137 m²	Zelloberfläche	124 m²	
Wechselrichter						
			Modell	SUN2000-20k TL		
			Hersteller	Huawei Technologies		
		Betriebsspannung	480-800 V	Nennleistung	20.0 kW AC	
Feld#1:	Anzahl der Wechselrichter	0.7	Gesamtleistung	13.3 kW AC		
Feld#2:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	6.7 kW AC		
Feld#3:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	6.7 kW AC		
Total	Anzahl der Wechselrichter	1	Gesamtleistung	27 kW AC		
PV-Feld Verlustgrößen						
Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s		
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)	NOCT	53 °C				
Kabelverluste	Feld#1	361 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC		
	Feld#2	826 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC		
	Feld#3	754 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC		
	Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC		
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %		

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

Leistungstolleranzabzug		Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module		Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM = 1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator	Wandelspannung	400 Vac tri	
	Drähte	82 m 3x50 mm²	Verlustanteil 0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	22 W	Verlustanteil 0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	71.7 mOhm	Verlustanteil 1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse


Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 4


Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet 66°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	84	Pnenn Total 22.68 kWp
Wechselrichter	Modell	SUN2000-20k TL	Pnenn 20.00 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	1.3	Pnenn Total 26.67 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Hauptsimulationsergebnisse			
Systemproduktion	Erzeugte Energie	21.44 MWh/Jahr	Produzierbar 945 kWh/kWp/Jahr
	Performance Ratio PR	87.6 %	

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 22.68 kWp



Performance Ratio PR



4

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor kWh/m ²	T Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	EffArrR %	EffSysR %
Januar	20.1	0.65	23.8	22.2	0.493	0.468	15.06	14.30
Februar	36.3	1.29	39.7	37.5	0.846	0.815	15.53	14.97
März	75.1	4.09	81.2	77.4	1.731	1.680	15.53	15.07
April	118.1	8.81	122.2	117.4	2.562	2.491	15.26	14.84
Mai	154.6	13.79	156.4	150.4	3.191	3.102	14.85	14.44
Juni	161.2	16.04	160.4	154.5	3.246	3.155	14.74	14.32
Juli	154.6	18.44	153.6	147.6	3.076	2.988	14.58	14.17
August	134.6	18.08	136.4	131.2	2.748	2.671	14.66	14.25
September	90.7	14.46	97.6	93.3	1.988	1.930	14.83	14.40
Oktober	54.3	9.53	61.3	58.0	1.276	1.234	15.16	14.67
November	23.7	4.44	27.4	25.7	0.568	0.541	15.08	14.36
Dezember	16.2	1.31	18.9	17.4	0.383	0.361	14.78	13.92
Jahr	1039.4	9.29	1078.8	1032.6	22.107	21.437	14.92	14.47

Legenden: GlobHor	Horizontale Globalstrahlung	EArray	Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang
T Amb	Umgebungstemperatur	E_Grid	Ins Netz eingespeiste Energie
GlobInc	Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche	EffArrR	Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.
GlobEff	Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)	EffSysR	Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 4

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt		
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimut	66°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn	270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	84	Pnenn Total	22.68 kWp
Wechselrichter	Modell	SUN2000-20k TL	Pnenn	20.00 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	1.3	Pnenn Total	26.67 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)			

Ganzjahres-Verlustdiagramm

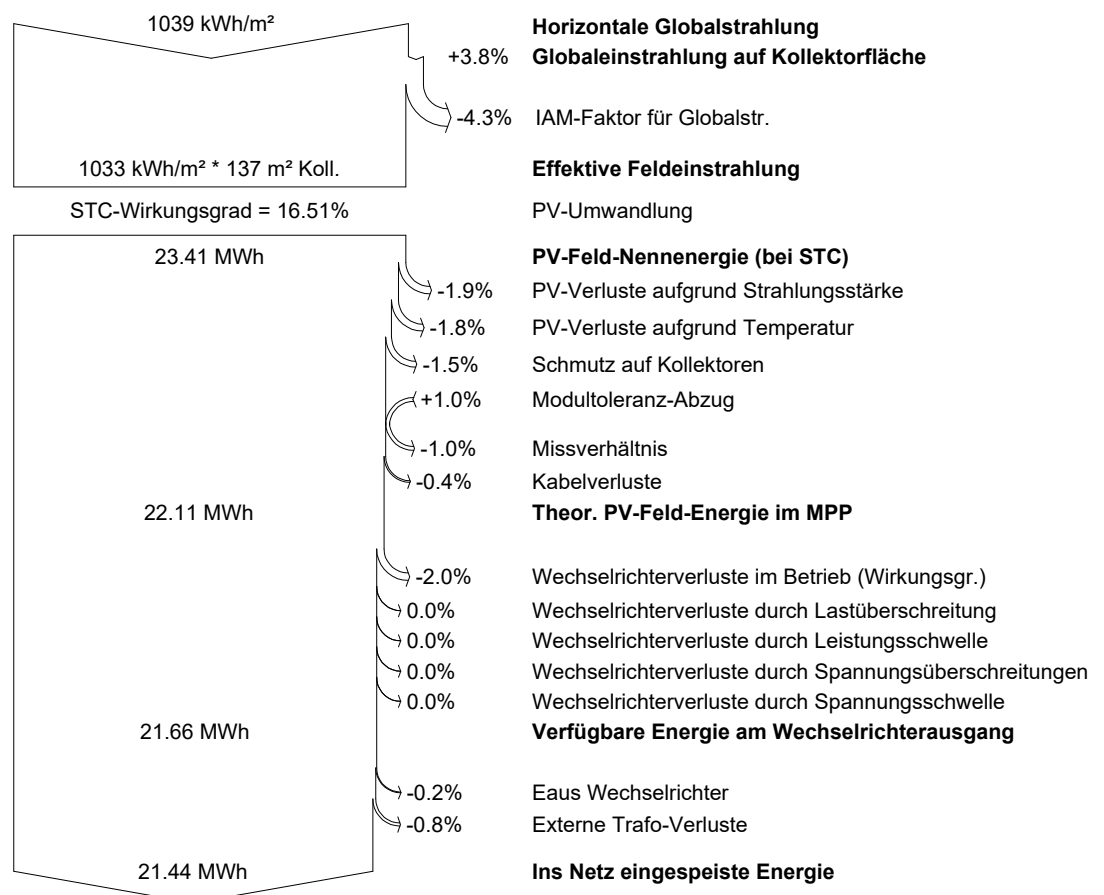

PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File				
Simulationsvariante :		5-Nord				
		Simulationsdatum	26/04/18 07h57			
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	151°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (4 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:	Anzahl PV-Module	In Reihe	15 Module	Parallel	3 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	45	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	12.15 kWp	Bei Betriebsbed.	10.86 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	416 V	I mpp	26 A	
Feld#2:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	4 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	92	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	24.84 kWp	Bei Betriebsbed.	22.21 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	35 A	
Feld#3:	Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	2 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	44	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	11.88 kWp	Bei Betriebsbed.	10.62 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	17 A	
Feld#4:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	4 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	92	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	24.84 kWp	Bei Betriebsbed.	22.21 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	35 A	
Total	PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	74 kWp	Total	273 Module	
		Moduloberfläche	446 m²	Zelloberfläche	402 m²	
Wechselrichter						
			Modell	sun2000-33kti		
			Hersteller	huawei		
			Betriebsspannung	200-800 V	Nennleistung	30.0 kW AC
Feld#1:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	10.0 kW AC		
Feld#2:	Anzahl der Wechselrichter	0.7	Gesamtleistung	20.0 kW AC		
Feld#3:	Anzahl der Wechselrichter	0.3	Gesamtleistung	10.0 kW AC		
Feld#4:	Anzahl der Wechselrichter	0.7	Gesamtleistung	20.0 kW AC		
Total	Anzahl der Wechselrichter	2	Gesamtleistung	60 kW AC		

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

PV-Feld Verlustgrößen

Thermischer Verlustfaktor	Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)	NOCT			53 °C
Kabelverluste	Feld#1	181 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#2	208 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#3	397 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Feld#4	209 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC
	Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC
Schmutz auf Kollektoren			Verlustanteil	1.5 %
Leistungstolleranzabzug			Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module			Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeffekt (ASHRAE)	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Trafostation	Wandlungsleistung	400 Vac tri		
	Drähte	25 m 3x50 mm²	Verlustanteil	0.5 % bei STC
Externer Transformator Verlust Eisen (Night disconnect)		72 W	Verlustanteil	0.1 % bei STC
Widerstands-/Induktions-Verluste		22.1 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse

Projekt :

Grieben


Simulationsvariante :

5-Nord


Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet 151°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	273	Pnenn Total 73.7 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-33ktl	Pnenn 30.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 60.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Hauptsimulationsergebnisse			
Systemproduktion	Erzeugte Energie	57.9 MWh/Jahr	Produzierbar 786 kWh/kWp/Jahr
	Performance Ratio PR	86.9 %	

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 73.7 kWp



Performance Ratio PR



5-Nord

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor	T Amb	GlobInc	GlobEff	EArray	E_Grid	EffArrR	EffSysR
	kWh/m²	°C	kWh/m²	kWh/m²	MWh	MWh	%	%
Januar	20.1	0.65	12.9	11.3	0.777	0.727	13.47	12.62
Februar	36.3	1.29	27.1	24.7	1.790	1.723	14.80	14.25
März	75.1	4.09	60.1	55.8	4.064	3.949	15.15	14.73
April	118.1	8.81	103.6	98.2	7.028	6.849	15.19	14.81
Mai	154.6	13.79	142.1	135.6	9.456	9.215	14.90	14.52
Juni	161.2	16.04	150.7	144.3	9.962	9.706	14.80	14.42
Juli	154.6	18.44	143.9	137.5	9.415	9.173	14.66	14.28
August	134.6	18.08	120.4	114.4	7.872	7.670	14.64	14.27
September	90.7	14.46	76.1	71.2	4.969	4.836	14.63	14.23
Oktober	54.3	9.53	41.3	37.7	2.671	2.583	14.48	14.00
November	23.7	4.44	16.1	14.2	0.989	0.934	13.78	13.01
Dezember	16.2	1.31	10.1	9.1	0.618	0.574	13.67	12.70
Jahr	1039.4	9.29	904.5	853.9	59.609	57.939	14.76	14.35

Legenden: GlobHor	Horizontale Globalstrahlung	EArray	Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang
T Amb	Umgebungstemperatur	E_Grid	Ins Netz eingespeiste Energie
GlobInc	Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche	EffArrR	Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.
GlobEff	Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)	EffSysR	Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 5-Nord

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt		
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimut	151°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn	270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	273	Pnenn Total	73.7 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-33kti	Pnenn	30.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total	60.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)			

Ganzjahres-Verlustdiagramm



PVSYST V5.74	IB-Jera				26/04/18	Seite 1/4
Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter						
Projekt :		Grieben				
Geografische Station		Birkholz		Land	Deutschland	
Lage		Breitengrad	52.4°N	Längengrad	11.8°E	
Zeit definiert als		Ortszeit	Zeitzone UT+1	geo. Höhe	38 m	
		Albedo	0.20			
Wetterdaten :		Birkholz, Meteoronorm SYN File				
Simulationsvariante :		5-Süd				
	Simulationsdatum	26/04/18 07h57				
Simulationsparameter						
Kollektorflächenausrichtung		Neigung	15°	Azimut	-29°	
Horizont		Freier Horizont				
Nahverschattungen		Keine Verschattungen				
PV-Felder Eigenschaften (3 definierte Feldtypen)						
PV-Modul		Si-poly	Modell	JAP6-60-270-4BB		
			Hersteller	JA Solar		
Feld#1:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	4 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	92	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	24.84 kWp	Bei Betriebsbed.	22.21 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	35 A	
Feld#2:	Anzahl PV-Module	In Reihe	22 Module	Parallel	4 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	88	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	23.76 kWp	Bei Betriebsbed.	21.24 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	610 V	I mpp	35 A	
Feld#3:	Anzahl PV-Module	In Reihe	23 Module	Parallel	7 Stränge	
	Gesamtzahl der PV-Module	Anzahl Module	161	Nennleistung	270 Wp	
	PV-Feld Leistung	Nennleistung (STC)	43.5 kWp	Bei Betriebsbed.	38.9 kWp (50°C)	
	Feld Betriebsbedingungen (50°C)	U mpp	638 V	I mpp	61 A	
Total	PV-Felder Gesamtleistung	Nennleistung (STC)	92 kWp	Total	341 Module	
		Moduloberfläche	558 m²	Zelloberfläche	503 m²	
Wechselrichter			Modell	sun2000-36kti		
			Hersteller	huawei		
		Betriebsspannung	200-1000 V	Nennleistung	36.0 kW AC	
Feld#1:	Anzahl der Wechselrichter	0.5	Gesamtleistung	18.0 kW AC		
Feld#2:	Anzahl der Wechselrichter	0.5	Gesamtleistung	18.0 kW AC		
Feld#3:	Anzahl der Wechselrichter	1	Gesamtleistung	36 kW AC		
Total	Anzahl der Wechselrichter	2	Gesamtleistung	72 kW AC		
PV-Feld Verlustgrößen						
Thermischer Verlustfaktor		Uc (konst)	20.0 W/m²K	Uv (Wind)	1.5 W/m²K / m/s	
=> Effektive Funktionstemperatur (G=800 W/m², TUmgebung=20°C, Windgesch.=1m/s.)		NOCT		53 °C		
Kabelverluste		Feld#1	209 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	
		Feld#2	194 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	
		Feld#3	114 mOhm	Verlustanteil	1.0 % bei STC	
		Global		Verlustanteil	1.0 % bei STC	
Schmutz auf Kollektoren				Verlustanteil	1.5 %	

Netz gekoppeltes System: Simulationsparameter (weiter)

Leistungstolleranzabzug		Verlustanteil	-1.0 %
Mismatch-Verluste Module		Verlustanteil	1.0 % am MPP
Einfallswinkeleffekt (ASHRAE)	IAM = 1 - bo (1/cos i - 1)	bo Parameter	0.05

Verlustfaktoren des Systems

AC Kabelverlust zwischen Wechselrichter und Transformator	Wandelspannung	400 Vac tri	
	Drähte	20 m 3x50 mm²	Verlustanteil 0.5 % bei STC
Externer Transformator	Verlust Eisen (Night disconnect)	91 W	Verlustanteil 0.1 % bei STC
	Widerstands-/Induktions-Verluste	17.6 mOhm	Verlustanteil 1.0 % bei STC

Benutzeranforderungen : Unbegrenzte Last (Netz)

Netz gekoppeltes System: Hauptergebnisse


Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 5-Süd


Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	341	Pnenn Total 92.1 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-36kti	Pnenn 36.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 72.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Hauptsimulationsergebnisse			
Systemproduktion	Erzeugte Energie	92.5 MWh/Jahr	Produzierbar 1004 kWh/kWp/Jahr
	Performance Ratio PR	88.2 %	

Spezifischer Ertrag (pro installiertem kWp): Nennleistung 92.1 kWp



Performance Ratio PR



5-Süd

Bilanzen und Hauptergebnisse

	GlobHor kWh/m ²	T Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	EffArrR %	EffSysR %
Januar	20.1	0.65	27.2	25.7	2.33	2.26	15.37	14.92
Februar	36.3	1.29	44.4	42.3	3.89	3.79	15.69	15.30
März	75.1	4.09	87.4	83.8	7.59	7.41	15.57	15.20
April	118.1	8.81	128.0	123.3	10.89	10.63	15.26	14.89
Mai	154.6	13.79	161.1	155.3	13.26	12.95	14.76	14.41
Juni	161.2	16.04	165.9	159.9	13.60	13.27	14.70	14.34
Juli	154.6	18.44	159.6	153.8	12.91	12.60	14.51	14.16
August	134.6	18.08	143.3	138.1	11.68	11.40	14.62	14.27
September	90.7	14.46	101.7	97.5	8.43	8.23	14.86	14.51
Oktober	54.3	9.53	65.5	62.3	5.57	5.44	15.26	14.89
November	23.7	4.44	31.0	29.3	2.64	2.57	15.27	14.84
Dezember	16.2	1.31	23.0	21.6	1.96	1.90	15.28	14.82
Jahr	1039.4	9.29	1138.3	1092.9	94.76	92.45	14.93	14.57

Legenden: GlobHor	Horizontale Globalstrahlung	EArray	Effektive Energie am PV-Feld-Ausgang
T Amb	Umgebungstemperatur	E_Grid	Ins Netz eingespeiste Energie
GlobInc	Globaleinstrahlung auf Kollektorfläche	EffArrR	Wirkungsgr. Eaus PV-Gen./ Brutto-Fl.
GlobEff	Effektive Globalstr. (IAM u. Verschattungen)	EffSysR	Wirkungsgr. Eaus System./ Brutto-Fl.


Netz gekoppeltes System: Verlust-Diagramm

Projekt : Grieben

Simulationsvariante : 5-Süd

Hauptsystemparameter	Systemtyp	Netz gekoppelt	
PV-Feld-Ausrichtung	Neigung	15°	Azimet -29°
PV-Module	Modell	JAP6-60-270-4BB	Pnenn 270 Wp
PV-Feld	Anzahl der Module	341	Pnenn Total 92.1 kWp
Wechselrichter	Modell	sun2000-36kti	Pnenn 36.0 kW ac
Wechselrichter	Anzahl der Einheiten	2.0	Pnenn Total 72.0 kW ac
Benutzeranforderungen	Unbegrenzte Last (Netz)		

Ganzjahres-Verlustdiagramm

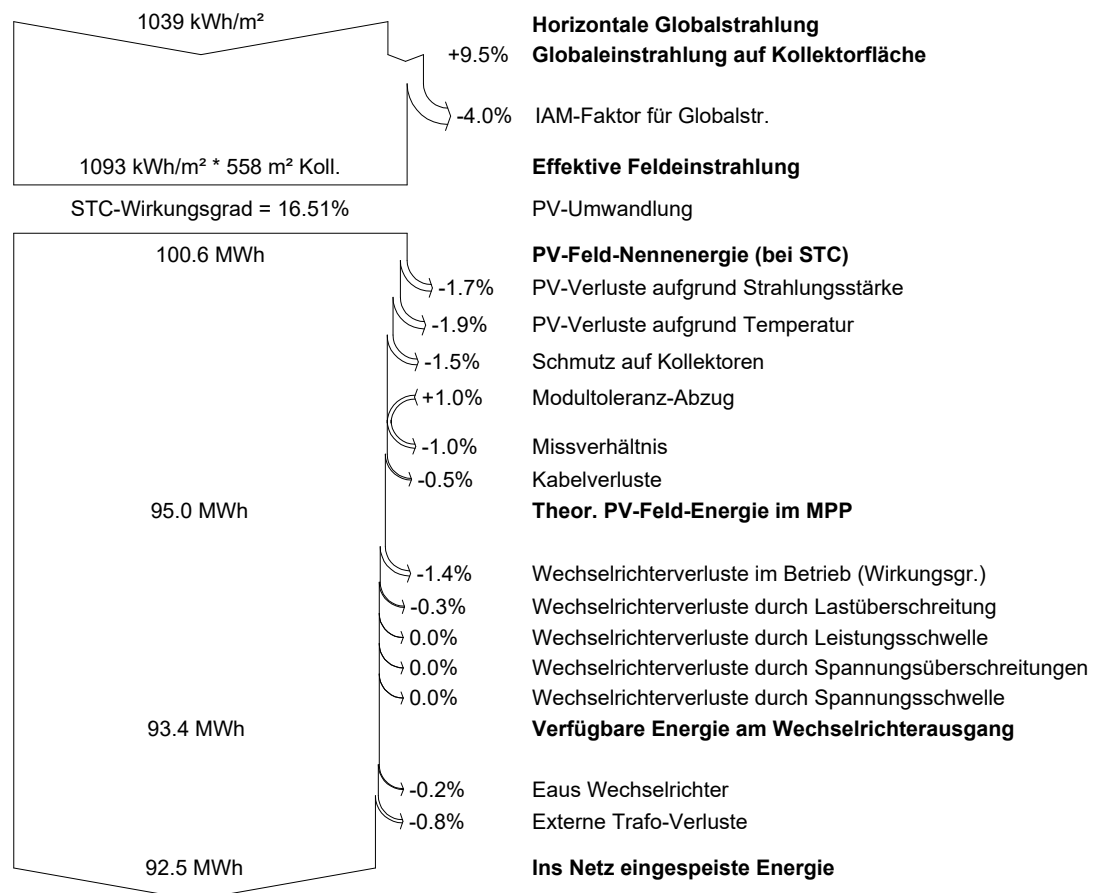

greenius Technologie-Zusammenfassung - Projekt Grieben

Meteorologische Daten:		Nord
Globale Horizontalstrahlung (GHI)	1039,4	kWh/(m ² ·a)
Diffuse Horizontalstrahlung (Diff)	564,6	kWh/(m ² ·a)
Direkte Horizontalstrahlung (DHI)	474,8	kWh/(m ² ·a)
Einstrahlung in Modulebene	902,7	kWh/(m ² ·a)
jahresmittlere Umgebungstemperatur	9,3	°C
Diffusstrahlungsmodell	Perez	
Standort und Ausrichtung:		
Standort	Standard	
Breitengrad	52,414	°N
Längengrad	11,843	°O
Feste Installation (keine Nachführung)		
Azimutwinkel	151	°
Elevationswinkel	15	°
Photovoltaik-Systemauslegung:		
Nenn-Gleichspannung	37,26	kWp
Nenn-Wechselspannung	36,81288	kVA
Module:	JA-270-JAP6-4B	
Zahl der Module	138	
Wechselrichter:	HUAWEI SUN20	
Zahl der Wechselrichter	1	
Gesamt-Modulfläche	225,6507	m ²
Simulationsergebnisse:		
Elektrizitätsabgabe	28609,6	kWh/a
mittlerer Systemwirkungsgrad	14	%
mittlerer Modulwirkungsgrad	14,4	%
mittlerer Wechselrichterwirkungsgrad	98,4	%
jährlicher Leistungsfaktor (PR)	0,85	
jährlicher spezifischer Ertrag (YF)	767,8	kWh/kWp
Volllaststunden	768	h/a

greenius Technologie-Zusammenfassung - Projekt Grieben

Meteorologische Daten:		Süd
Globale Horizontalstrahlung (GHI)	1039,4	kWh/(m ² ·a)
Diffuse Horizontalstrahlung (Diff)	564,6	kWh/(m ² ·a)
Direkte Horizontalstrahlung (DHI)	474,8	kWh/(m ² ·a)
Einstrahlung in Modulebene	1143,9	kWh/(m ² ·a)
jahresmittlere Umgebungstemperatur	9,3	°C
Diffusstrahlungsmodell	Perez	
Standort und Ausrichtung:		
Standort	Standard	
Breitengrad	52,414	°N
Längengrad	11,843	°O
Feste Installation (keine Nachführung)		
Azimutwinkel	-29	°
Elevationswinkel	15	°
Photovoltaik-Systemauslegung:		
Nenn-Gleichspannung	37,26	kWp
Nenn-Wechselspannung	36,81288	kVA
Module:	JA-270-JAP6-4B	
Zahl der Module	138	
Wechselrichter:	HUAWEI SUN20	
Zahl der Wechselrichter	1	
Gesamt-Modulfläche	225,6507	m ²
Simulationsergebnisse:		
Elektrizitätsabgabe	36743,1	kWh/a
mittlerer Systemwirkungsgrad	14,2	%
mittlerer Modulwirkungsgrad	14,6	%
mittlerer Wechselrichterwirkungsgrad	98,5	%
jährlicher Leistungsfaktor (PR)	0,86	
jährlicher spezifischer Ertrag (YF)	986,1	kWh/kWp
Volllaststunden	986	h/a

greenius Technologie-Zusammenfassung - Projekt Grieben

Meteorologische Daten:		West
Globale Horizontalstrahlung (GHI)	1039,4	kWh/(m ² ·a)
Diffuse Horizontalstrahlung (Diff)	564,6	kWh/(m ² ·a)
Direkte Horizontalstrahlung (DHI)	474,8	kWh/(m ² ·a)
Einstrahlung in Modulebene	1107,3	kWh/(m ² ·a)
jahresmittlere Umgebungstemperatur	9,3	°C
Diffusstrahlungsmodell	Perez	
Standort und Ausrichtung:		
Standort	Standard	
Breitengrad	52,414	°N
Längengrad	11,843	°O
Feste Installation (keine Nachführung)		
Azimutwinkel	66	°
Elevationswinkel	15	°
Photovoltaik-Systemauslegung:		
Nenn-Gleichspannung	37,26	kWp
Nenn-Wechselspannung	36,81288	kVA
Module:	JA-270-JAP6-4B	
Zahl der Module	138	
Wechselrichter:	HUAWEI SUN20	
Zahl der Wechselrichter	1	
Gesamt-Modulfläche	225,6507	m ²
Simulationsergebnisse:		
Elektrizitätsabgabe	35420,2	kWh/a
mittlerer Systemwirkungsgrad	14,2	%
mittlerer Modulwirkungsgrad	14,6	%
mittlerer Wechselrichterwirkungsgrad	98,5	%
jährlicher Leistungsfaktor (PR)	0,86	
jährlicher spezifischer Ertrag (YF)	950,6	kWh/kWp
Volllaststunden	951	h/a

Mittlere monatl. Tagessummen der Globalstrahlung
auf eine horizontale Ebene bezogen - vorläufige Werte

Standort : (geogr. Breite 52,414 / geogr. Länge 11,843)

© Deutscher Wetterdienst, 2018
Auswertung erstellt am 12.4.2018

1981-2010		PVGIS		Meteonorm	Satellite 1996 - 2000			Durchschnitt
	Mittlere monatliche Tagessumme in Wh/m²				durchschn. Tageswert in Wh/m²	durchschn. Monatswert in kWh/m²		
Januar	647	19	615	19	741	23	20	
Februar	1285	35	1280	36	1.313	37	36	
März	2279	72	2700	84	2.320	72	75	
April	3834	110	4310	129	3.876	116	118	
Mai	4946	151	5200	161	5.001	155	155	
Juni	5241	158	5700	171	5.297	159	161	
Juli	5082	154	5270	163	4.698	146	155	
August	4323	133	4380	136	4.415	137	135	
September	2976	88	3170	95	3.076	92	91	
Oktober	1724	52	1850	57	1.695	53	54	
November	759	22	790	24	900	27	24	
Dezember	472	14	493	15	589	18	16	
	Jahressumme in kWh/m²				2.827	1.034		
Jahr	1024	1008		1091				1039

WESTE-SOLAR

Mittlere monatl. Tagessummen der Globalstrahlung
auf eine horizontale Ebene bezogen - vorläufige Werte

Ausgewählte Standortkoordinaten

Standort : (geogr. Breite 52,414 / geogr. Länge 11,843)

Auswertung erstellt am 12.4.2018

Kontakt

www.dwd.de/WESTE

© Deutscher Wetterdienst, 2018

Deutscher Wetterdienst

Klima- und Umweltberatung

Mittlere monatl. Tagessummen der Globalstrahlung auf eine horizontale Ebene bezogen - vorläufige Werte

Standort : (geogr. Breite 52,414 / geogr. Länge 11,843)

© Deutscher Wetterdienst, 2018

Auswertung erstellt am 12.4.2018

	1981-2010
	Mittlere monatliche Tagessumme in Wh/m ²
Januar	647
Februar	1285
März	2279
April	3834
Mai	4946
Juni	5241
Juli	5082
August	4323
September	2976
Oktober	1724
November	759
Dezember	472
	Jahressumme in kWh/m ²
Jahr	1024

Standortname = Birkholz

Geogr. Breite [°] = 52,414, Geogr. Länge [°] = 11,843, Höhe [m] = 38, Klimaregion = III, 3

Strahlungsmodell = Standard (Stunde); Temperaturmodell = Standard (Stunde)

Modell für geneigte Flächen = Perez

Temperatur: Neue Periode = 1996-2005

Strahlung: Neue Periode = 1981-2000

RR: Nur 3 Station(en) für Interpolation

SD: Nur 4 Station(en) für Interpolation

RD: Nur 4 Station(en) für Interpolation

Nächste 3 Stationen: Gh: Potsdam (83 km), Braunschweig (96 km), Halle / Saale, Ger (100 km)

Nächste 3 Stationen: Ta: Wiesenberg (AUT) (54 km), CELLE (GER-ARMY) (126 km), HOLZDORF (117 km)

Monat	H_Gh	H_Dh	H_Bn	Ta
	[kWh/m2]	[kWh/m2]	[kWh/m2]	[C]
Jan	19	12	33	0,6
Feb	35	21	45	1,4
Mar	72	46	59	4,0
Apr	110	55	102	8,9
Mai	151	81	117	13,6
Jun	158	87	117	16,3
Jul	154	82	118	18,3
Aug	133	70	111	18,1
Sep	88	53	75	14,5
Okt	52	33	51	9,5
Nov	22	15	29	4,6
Dez	14	10	18	1,2
Jahr	1004	566	874	9,2


-
Legende:

H_Gh: Strahlungss. der Globalstrahlung horiz.


H_Dh: Strahlungssumme der Diffusstrahlung horiz.

H_Bn: Strahlungssumme der Direktnormalstrahlung


Ta: Lufttemperatur




C:\Program Files (x86)\Common Files\mn61\output\Fig_ghdh1.png



C:\Program Files (x86)\Common Files\mn61\output\fig_tamima1.png



C:\Program Files (x86)\Common Files\mn61\output\fig_tadaily1.png



C:\Program Files (x86)\Common Files\mn61\output\fig_ghdaily1.png

S@tel-Light Your Site Outdoor Information

Created: 04/11/2018 19:56 - Copyright Satel-Light

The information presented in this document is based on Meteosat Satellite images obtained every half hour - See our [advanced guide](#) for more information.
Report problems to the [Satel-Light WebMaster](#).

S@tel-Light

Lat : 52°24'50"N Lon : 11°50'34"E Alt : 37 m Clock Time : GMT+1 (Summer: GMT+2)
From : Sunrise To : Sunset Using : Clock Time Years : 1996 to 2000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All Months

Warning !, this section of the server is still in development !
During that time, it produces a file containing half hour values of all the parameters you requested.

[Download your parameter information file \(755 k\).](#)

This file has been compressed using the ZIP format. To uncompress it, use [WinZip](#) (Windows), [PKZIP](#) (Windows, Unix) or [ZipIt](#) (MacOS).

S@tel-Light Lat : 52°24'50"N Lon : 11°50'34"E Alt : 37 m
From : Sunrise To : Sunset Using : Clock Time Years : 1996 to 2000
Information : Percentage of Known, Derived, Missing and Night data (%)

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Total
Known	78	84	87	82	78	76	78	82	86	84	79	75	81
Derived	22	16	13	18	22	24	22	18	14	15	21	25	19
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S@tel-Light Lat : 52°24'50"N Lon : 11°50'34"E Alt : 37 m
From : Sunrise To : Sunset Using : Clock Time Years : 1996 to 2000
Parameter : Global Horizontal Irradiance
Information : Monthly Mean of daily sums (Wh/m2)

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Total
Mean	741	1313	2320	3876	5001	5297	4698	4415	3076	1695	900	589	2834

Incident global irradiation for the chosen location

Location: 52°24'50" North, 11°50'34" East, Elevation: 39 m a.s.l.,

Optimal inclination angle is: 37 degrees

Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.0 %




Month	Hh	DNI	D/G	TD
Jan	615	731	0.74	1.2
Feb	1280	1380	0.66	2.0
Mar	2700	2580	0.58	6.4
Apr	4310	4190	0.47	11.5
May	5200	4480	0.47	14.7
Jun	5700	4680	0.48	18.1
Jul	5270	4060	0.52	21.3
Aug	4380	3880	0.49	20.3
Sep	3170	2970	0.55	16.3
Oct	1850	2000	0.61	11.8
Nov	790	914	0.71	6.9
Dec	493	639	0.75	3.5
Year	2990	2710	0.53	11.2

Hh: Irradiation on horizontal plane (Wh/m2/day)

DNI: Direct normal irradiation (Wh/m2/day)

D/G: Ratio of diffuse to global irradiation (-)

TD: Average daytime temperature (°C)



PVGIS (c) European Communities, 2001-2012

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.

<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/>

Disclaimer:

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.

This information is:

- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).

Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.